MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE DEI LAVORI E DEL DEMANIO
4° REPARTO - 10° DIVISIONE

PROGRAMMA J.S.F. - INTERVENTI INFRASTRUTTURALI CONNESSI AL "PHASE-IN" DEL VELIVOLO F-35 PRESSO L' AEROBASE DI MARISTAER GROTTAGLIE (TA)

FASE: PROGETTO DEFINITIVO	SERIE: IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
DESCRIZIONE: PIANO COPERTURA - PASSERELLE PORTACAVI	

COD. PROGETTO:	IDENTIFICATIVO TAVOLA:	NOME FILE:	SCALA:
P FG 11 001 D	IEE-04	IEE01÷18_01.DWG	1:100

PROGETTISTI ESTERNI ALL'A.D. IN R.T.I.:

MANDATARIA:
ARCOMPROJECT S.R.L.
Via Venanzio Fortunato, 55 - 00136 Roma
t. +39.06.35344031 - f. +39.06.35401984
e-mail: info@arcomproject.com
www.arcomproject.com

MANDANTE:
D'APPOLONIA S.P.A.
Via San Nazaro, 19 - 16145 Genova
t. +39.010.3628148 - f. +39.010.3621078
e-mail: info@dappolonia.it
www.dappolonia.it

PROGETTISTI DELL'A.D.:
Arch. Franco ORSINI
T.V. (AN) Ing. Davide AMODEO
Col. Prof. Ing. Alessandro SABATINI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Col. G.A.r.n. Guido PIANESELLI

REVISIONE:	DATA:	DESCRIZIONE:	ESEGUITO:	CONTROLLATO:	APPROVATO:
0	19/10/2012	EMISSIONE	SMN	RPV	CV
1	09/09/2013	AGGIORNAMENTO VALIDAZIONE PROGETTO	SMN	RPV	CV
2					

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE - FOR OFFICIAL USE ONLY

PASSERELLE PORTACAVI

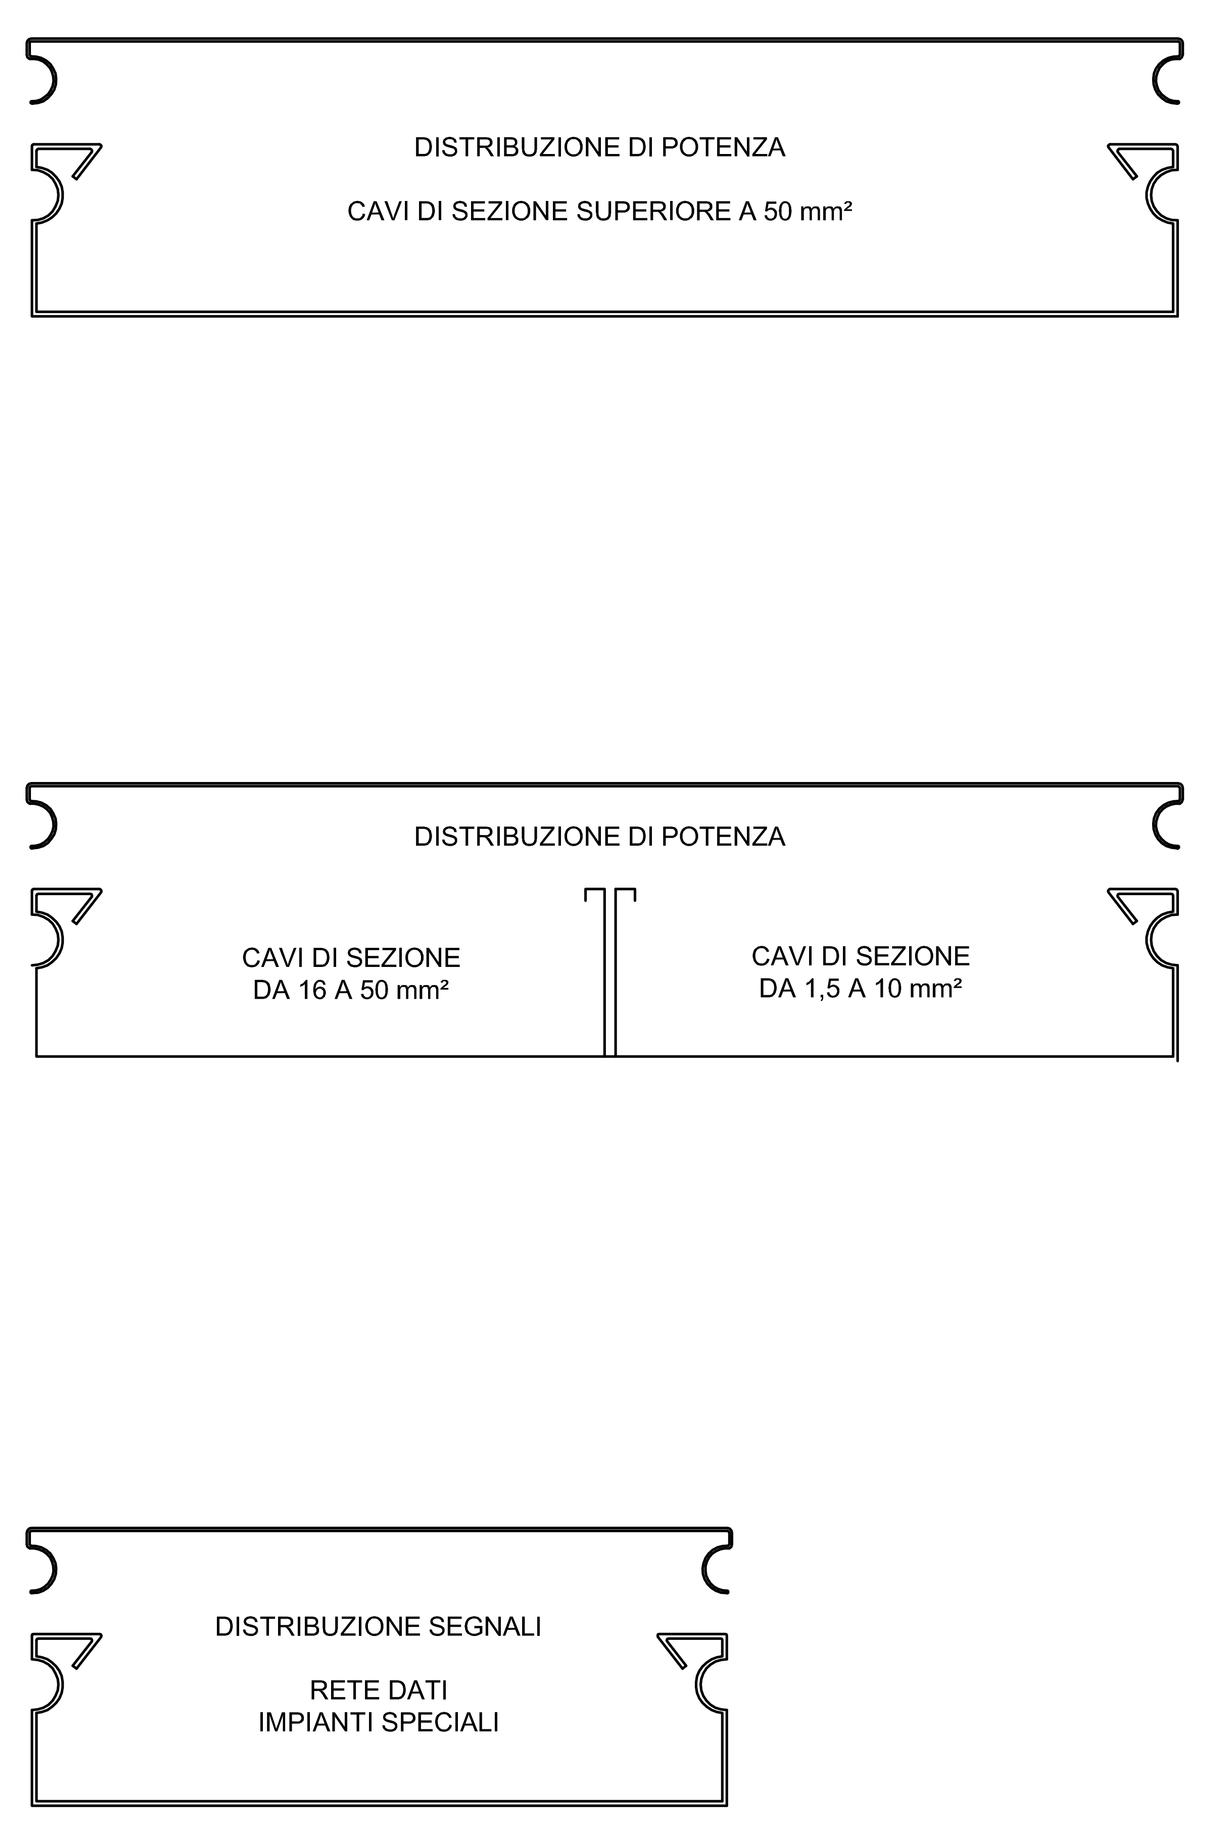

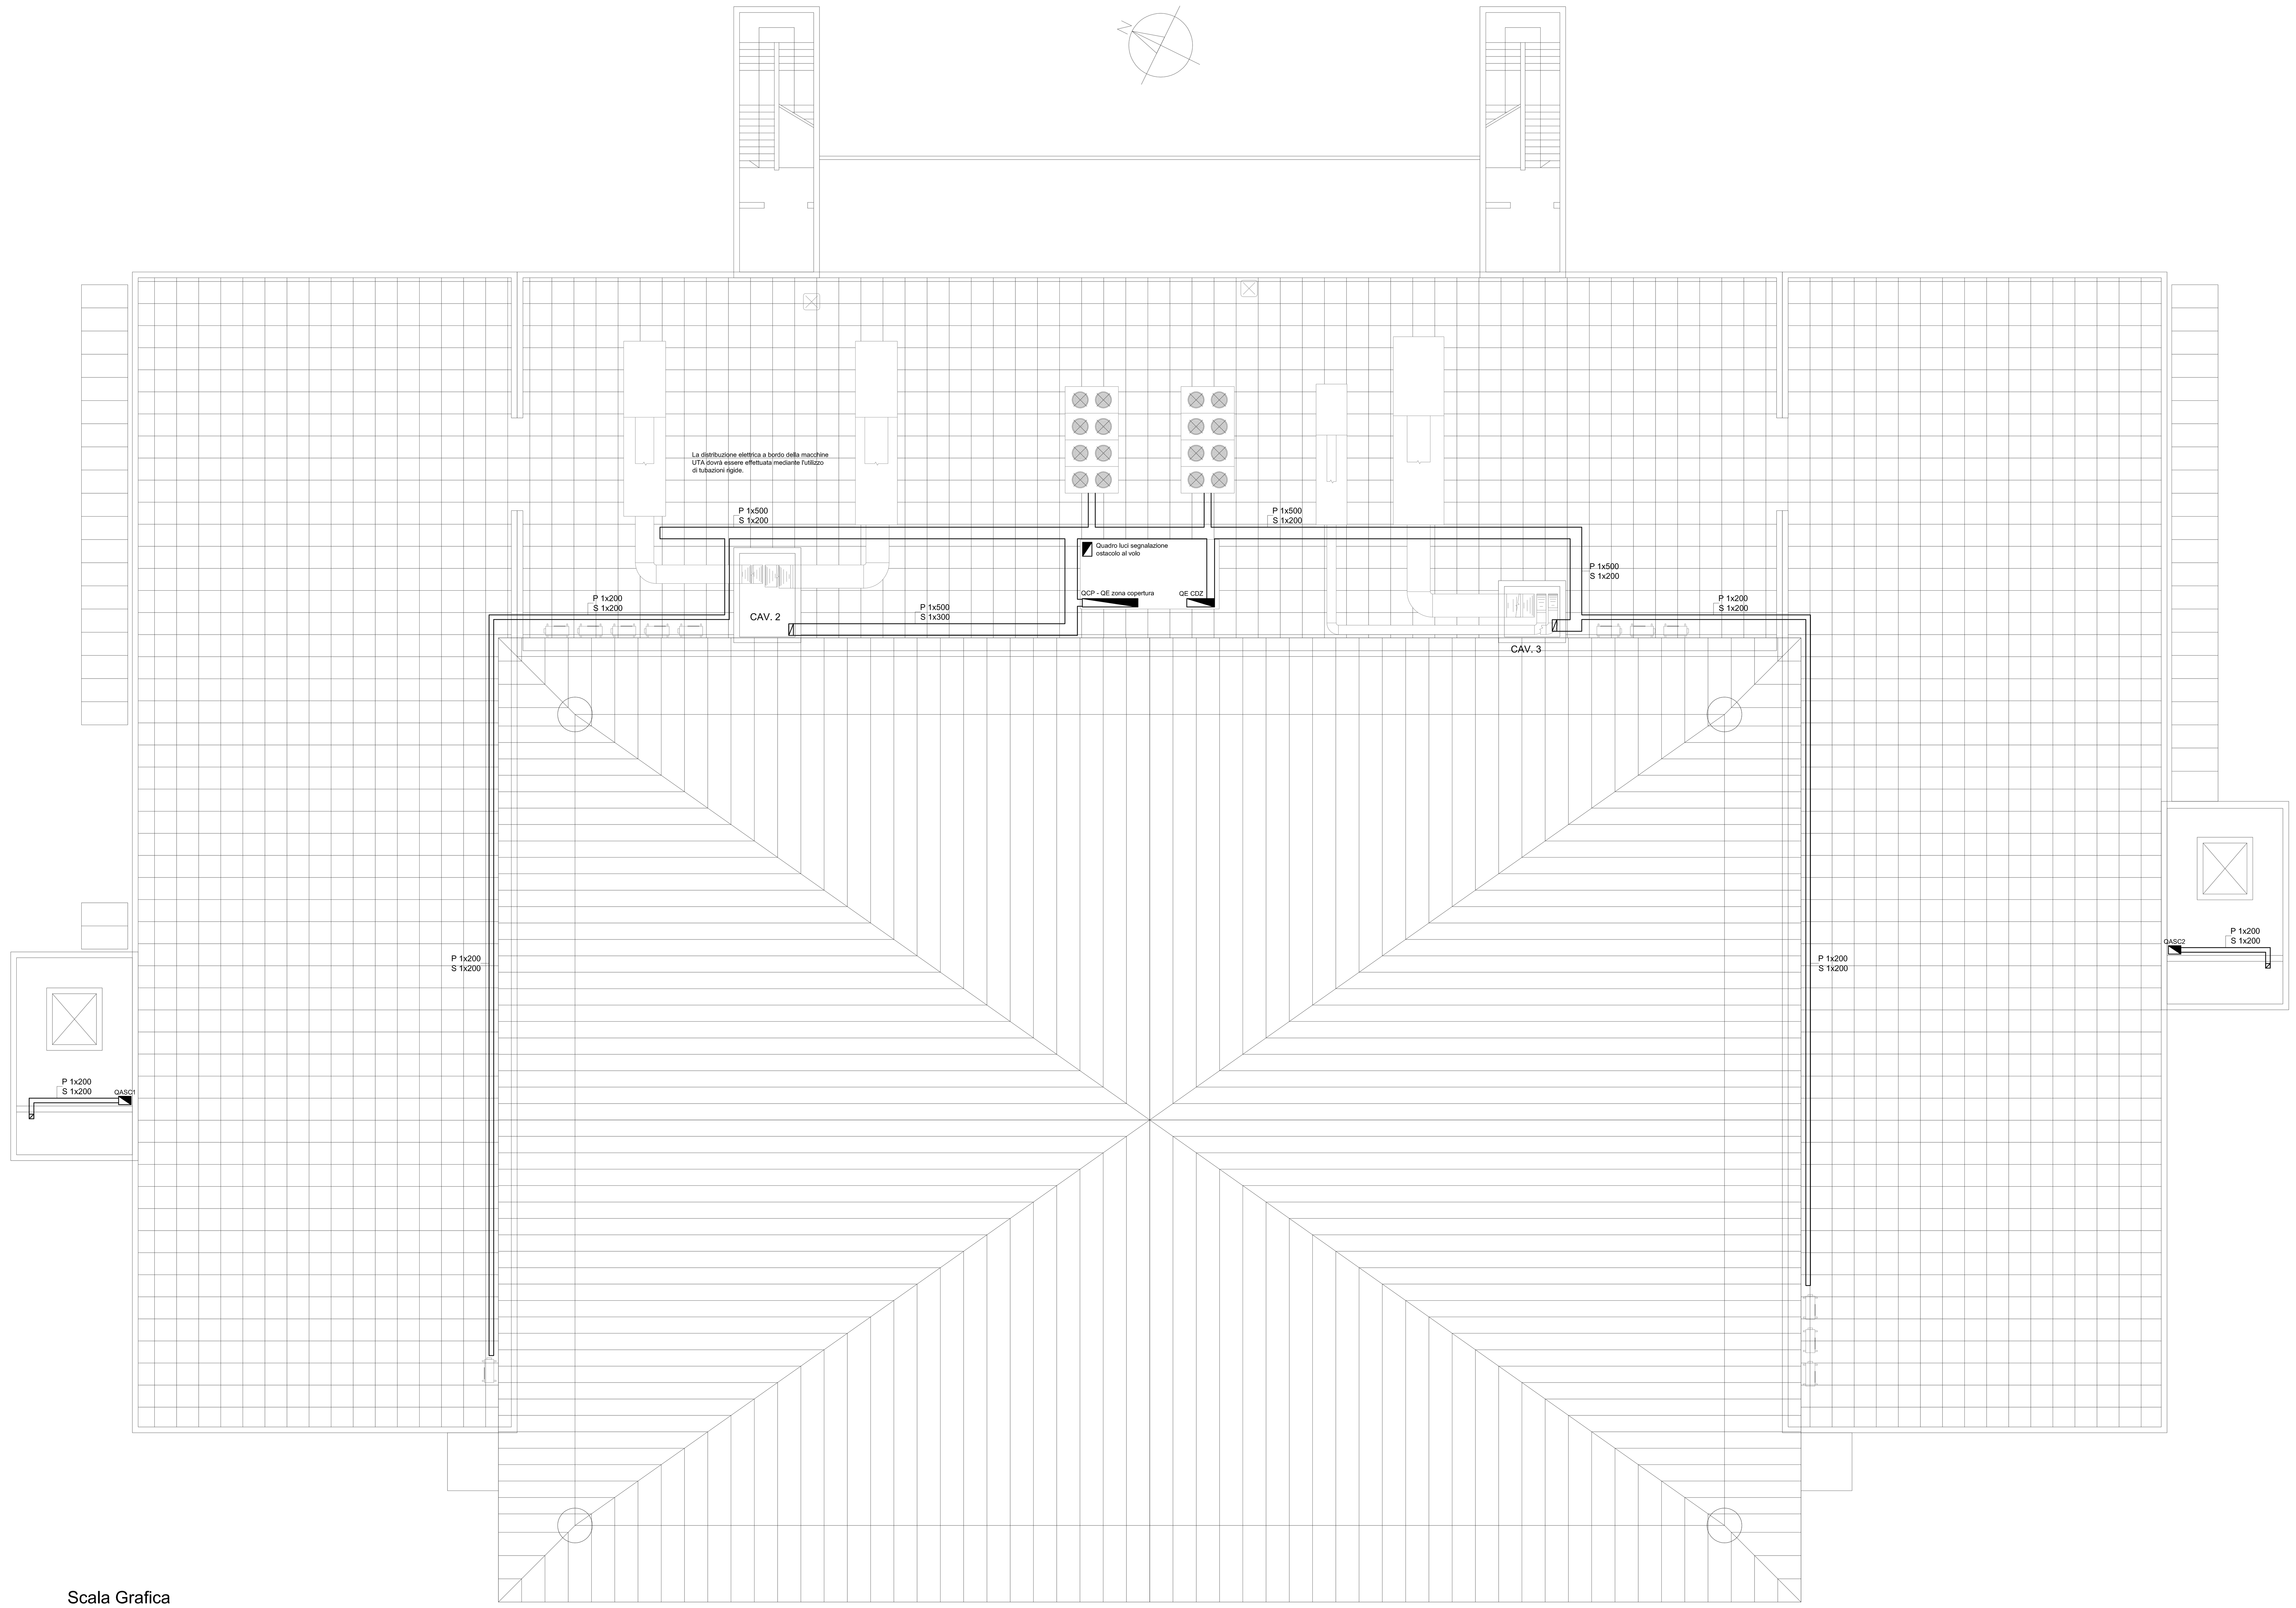

LEGENDA

SIMBOLO	DESCRIZIONE
═	Passerella in acciaio zincato sendzmir conforme UNI EN 10327 varie larghezze - altezza 75 mm - completa di coperchio P = Potenza S = Segnali
◪	Quadro elettrico o centralino - IP4x

Il collegamento tra le passerelle portacavi e i quadri elettrici o centralini dovrà avvenire a mezzo di tubazioni rigide posate a parete a vista.

Scala Grafica

0 1 2 3 4 5 10 m