




MINISTERO DELLA DIFESA


4° REPARTO - 10° DIVISIONE

**PROGRAMMA J.S.F. - INTERVENTI INFRASTRUTTURALI
CONNESSI AL "PHASE-IN" DEL VELIVOLO F-35 PRESSO
L'AERBASE DI MARISTAER GROTTAGLE (TA)**


[illegible]

PASSERELLE PORTACAV

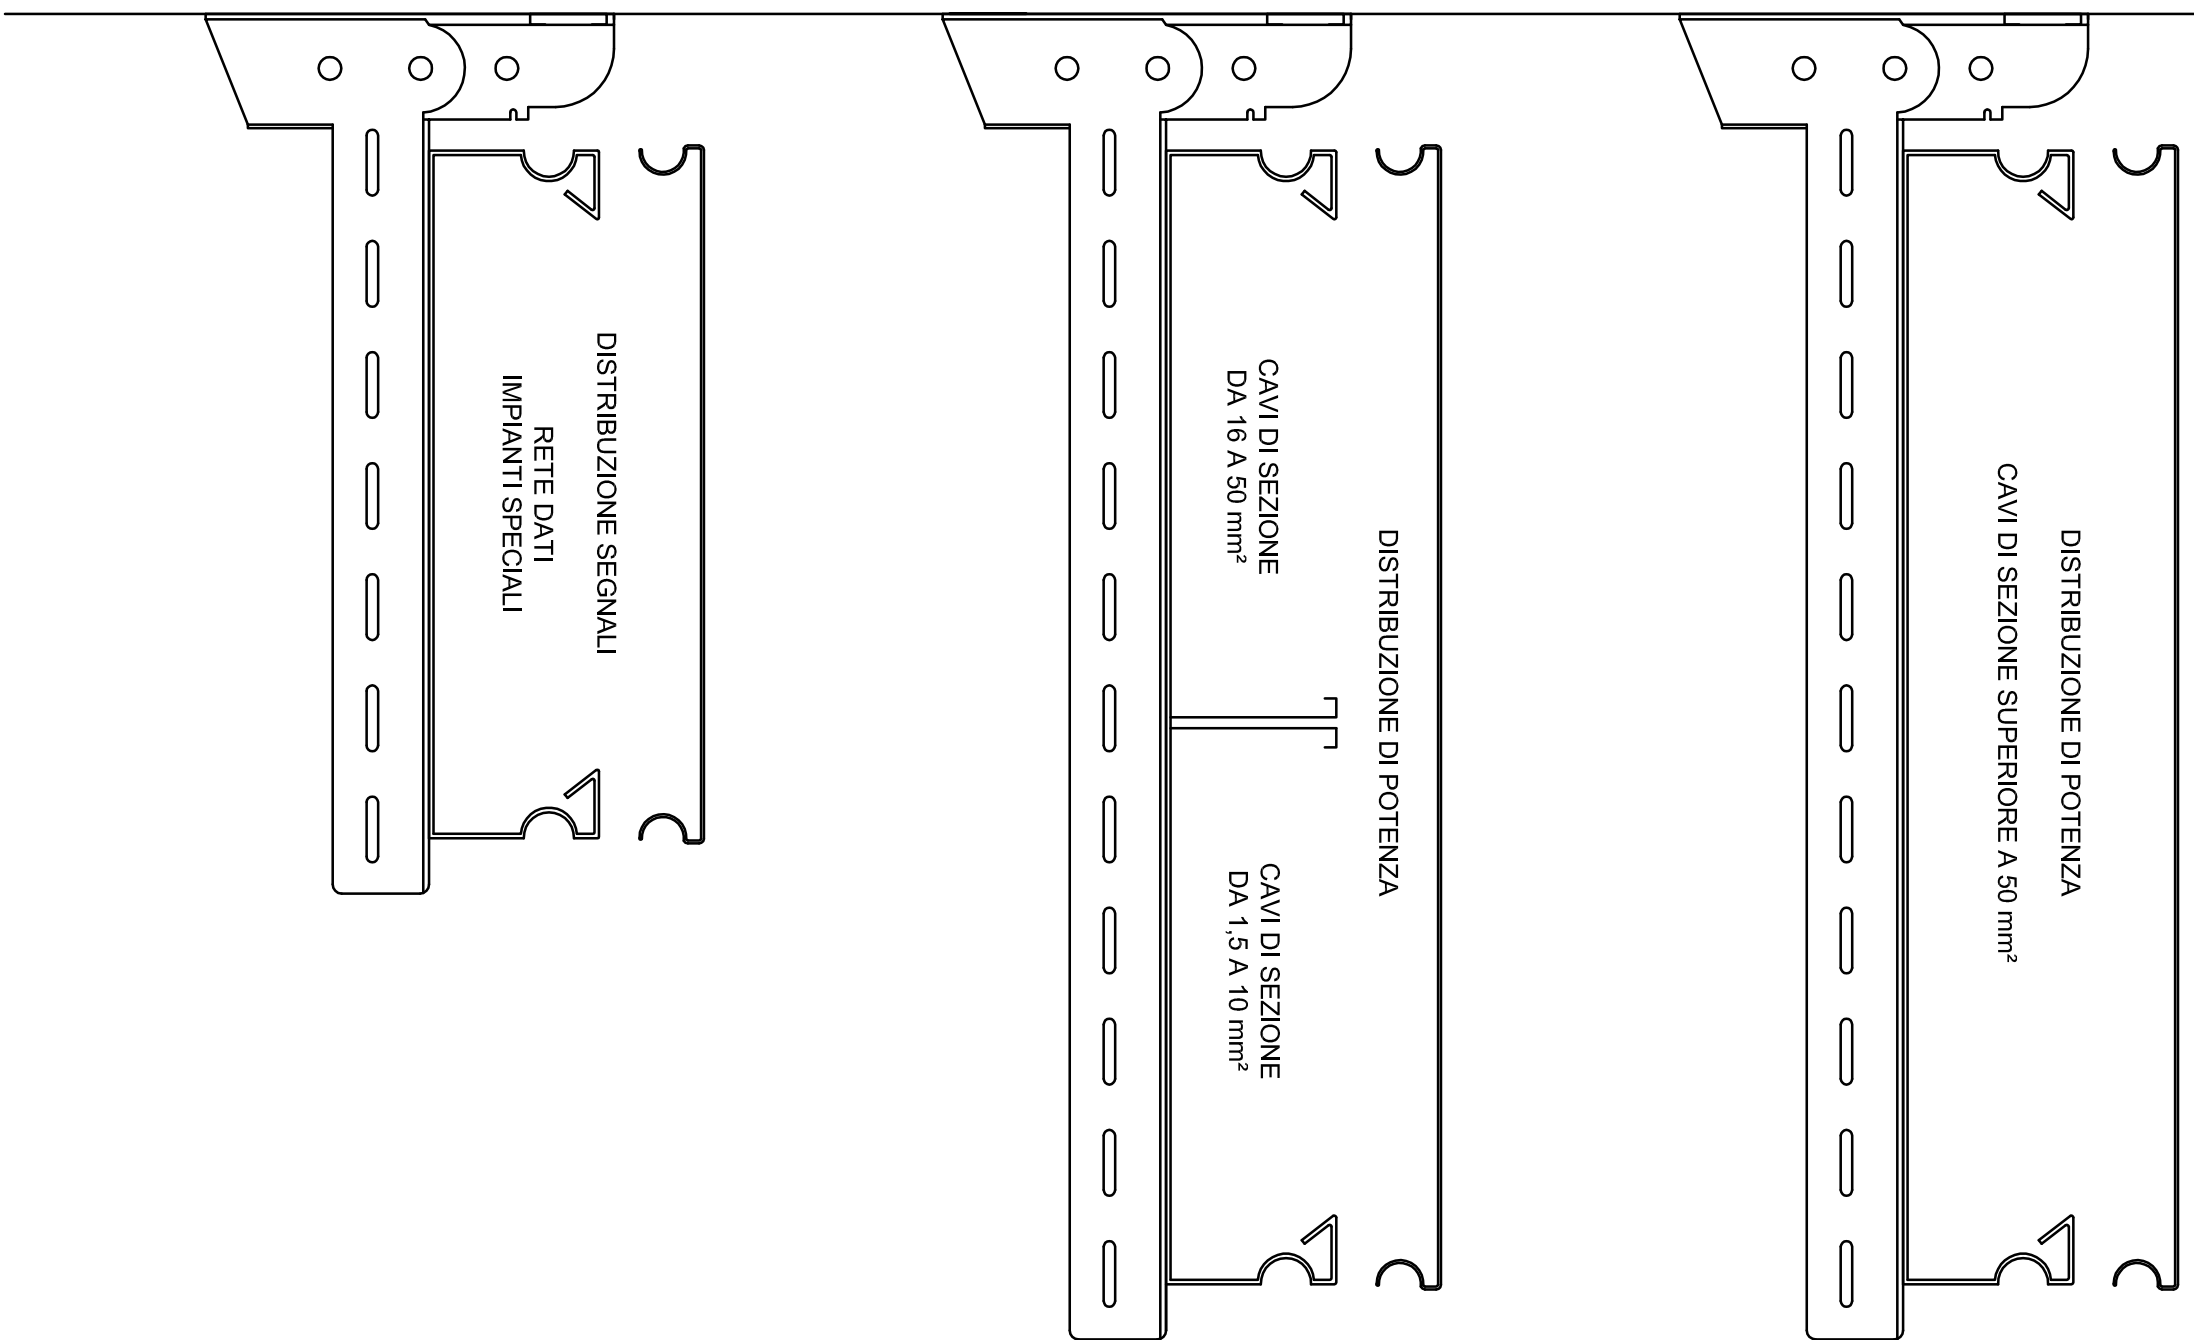


LEGENDA	
SIMBOLO	DESCRIZIONE
_____	Passarella in acciaio zincato anodizzato conforme UNI EN 10327
_____	P = Potenza
_____	Velocità lunghezza - altezza 75 mm - completo di coperchio
_____	S = Spigoli
	Quadro elettrico o cerniere - Pbx

Il collegamento tra le passerelle portacavi e i quadri elettrici o centrali dovrà avvenire a mezzo di tubazioni rigide posate a parete a vista.

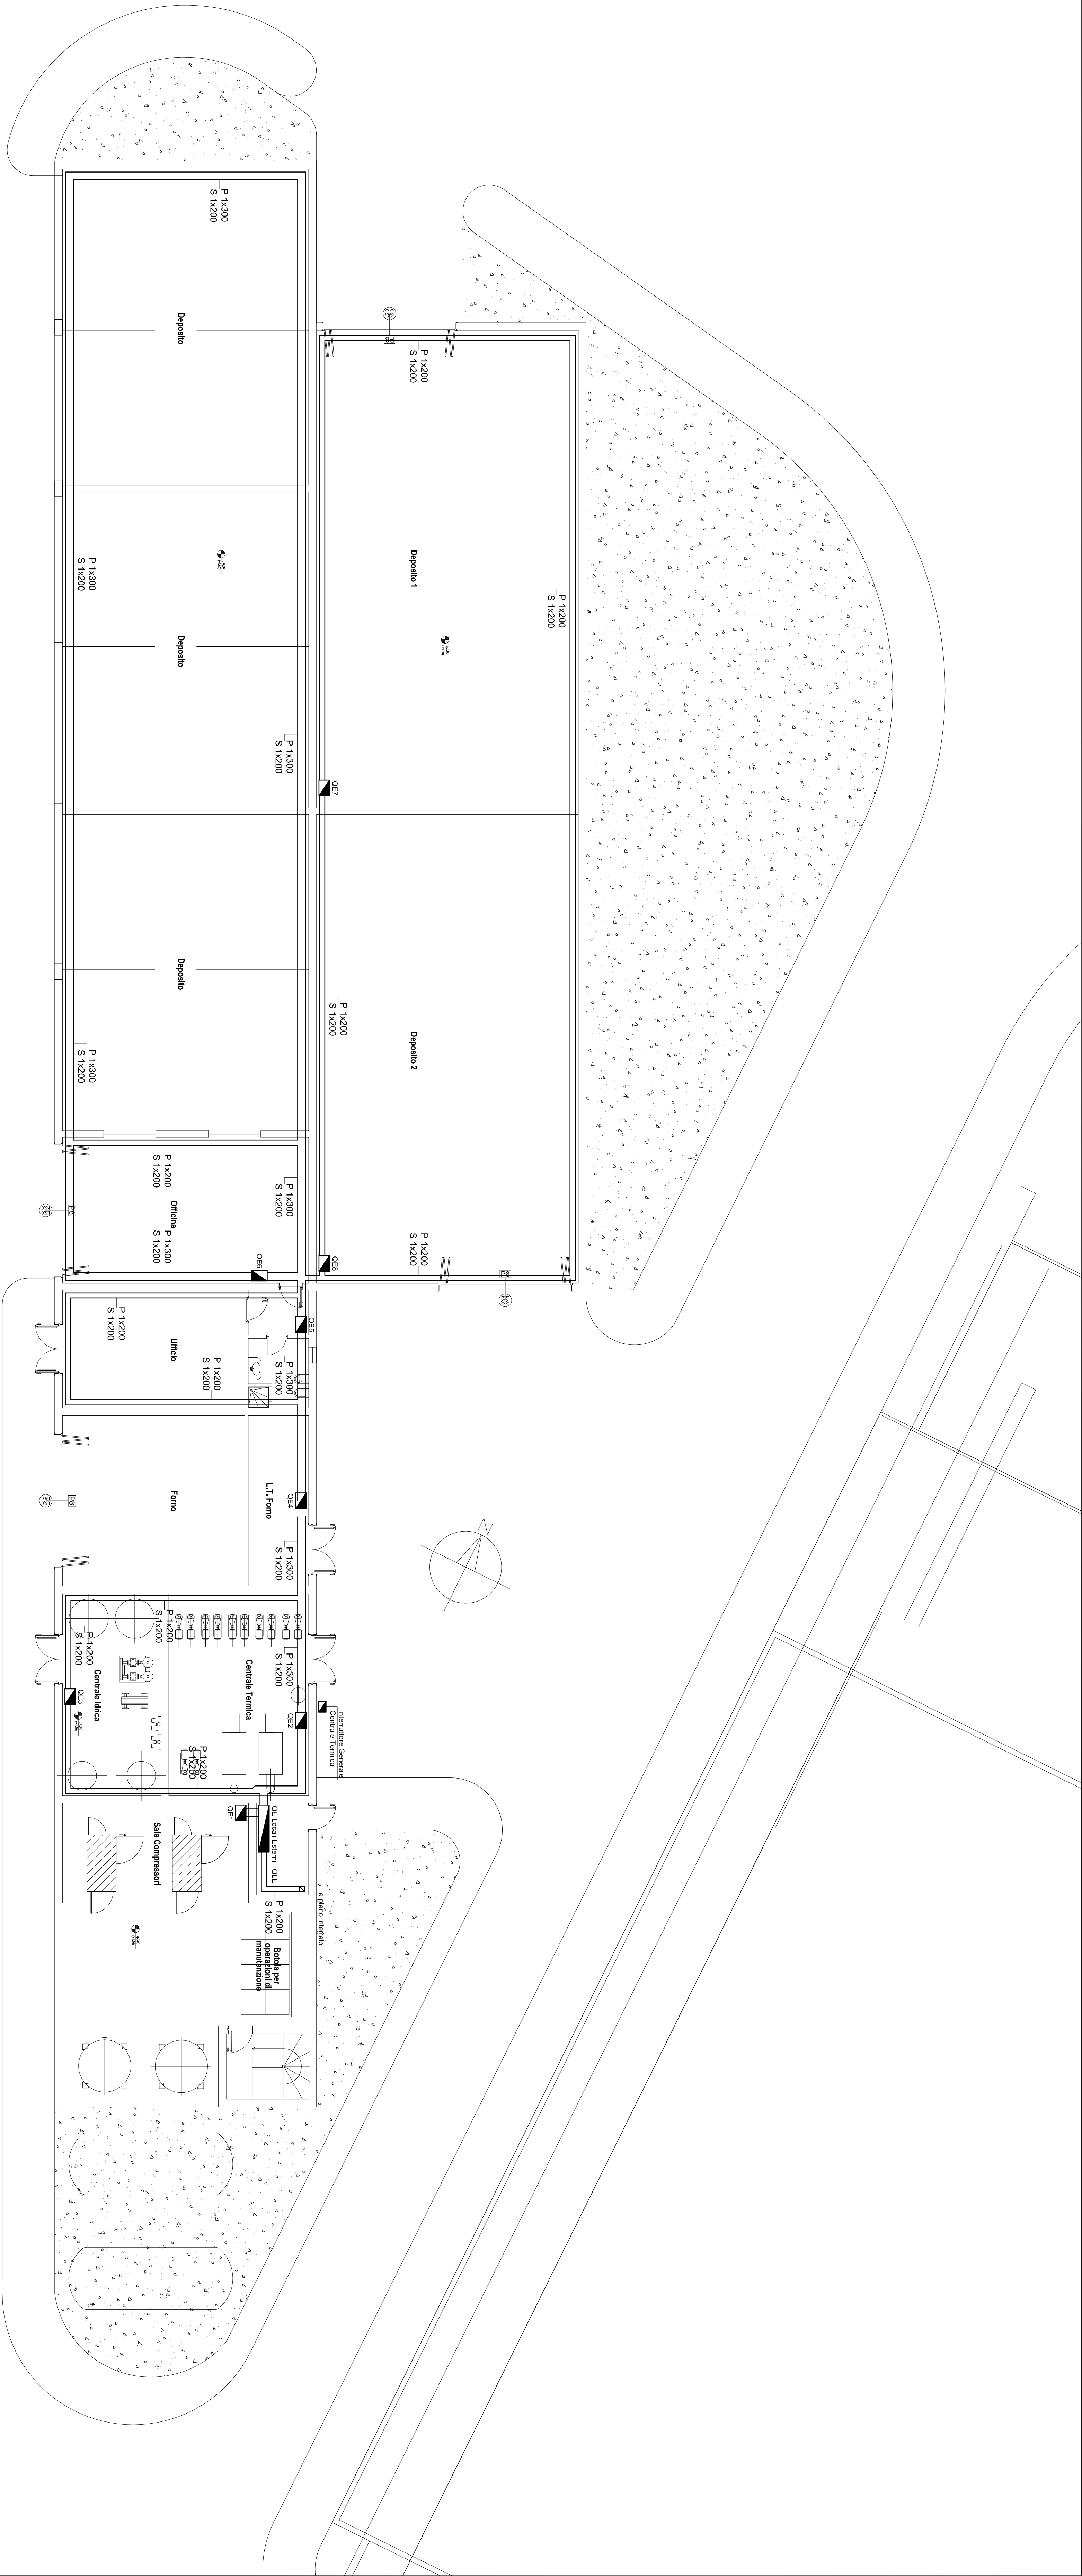

PIANO INTERRATO

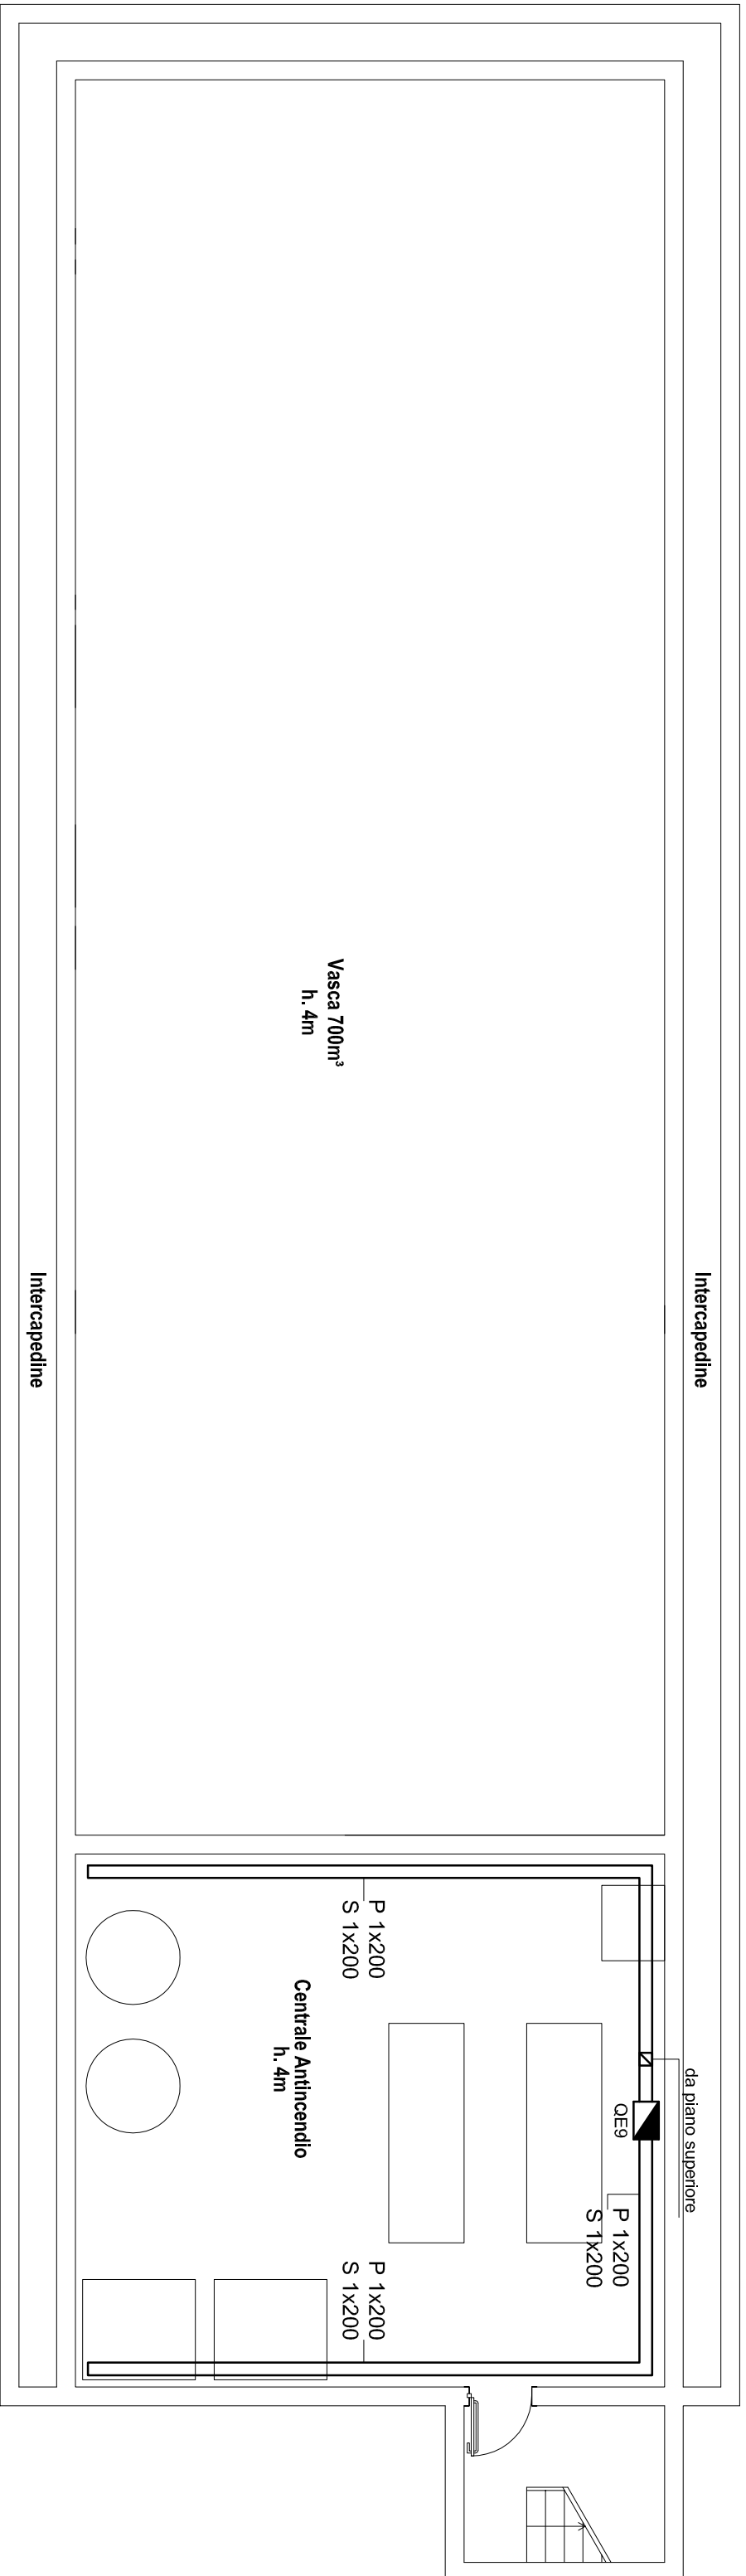

LEGENDA