



## PIANO TERRA

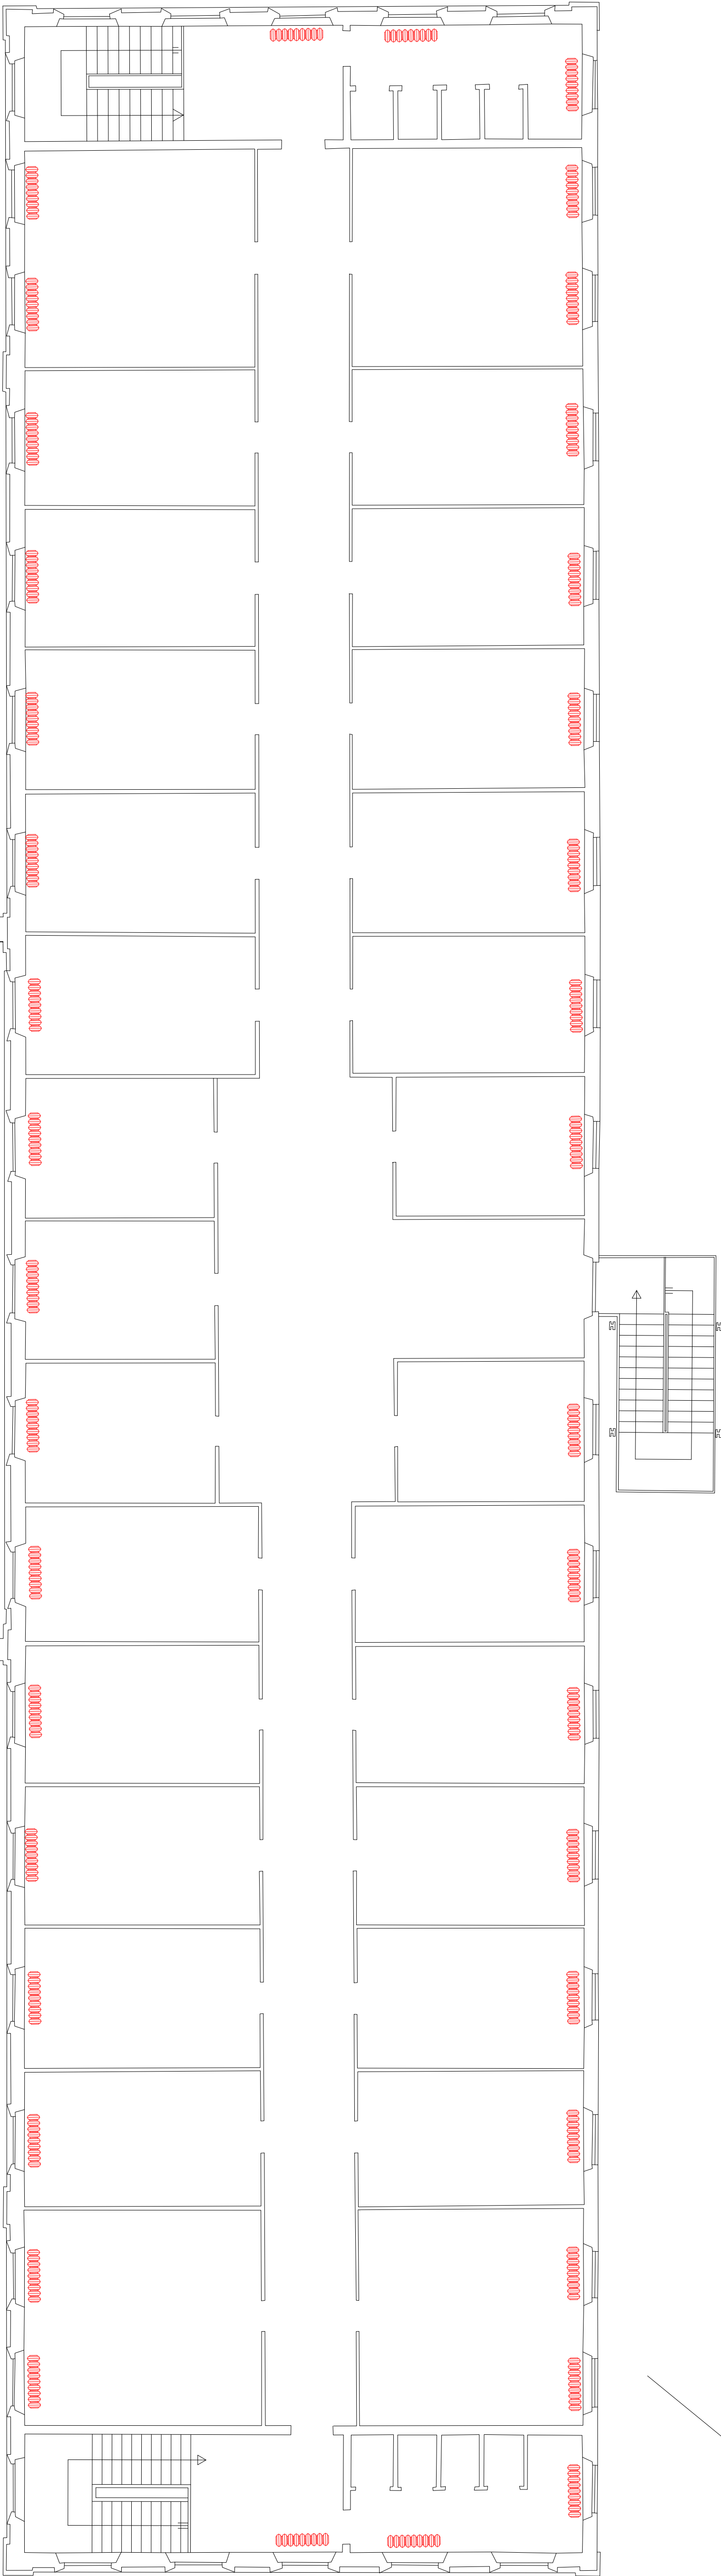

## PIANO PRIMO

LEGENDA	
00000000	Radiatori esistenti n. 60 - posizione indicativa
aerotermo	Aerotermi esistenti - posizione indicativa

Fornitura e posa in opera di n. 60 corpi scaldanti in acciaio a colonna tipo IRSAP di adeguata potenza termica a sostituzione dei radiatori esistenti in ghisa completi caduno valvola con testina termostatica, detentore di regolazione, valvolina sfogo aria e mensole di sostegno, tappi e riduzioni compreso i completi di accessori di collegamento ed installazione

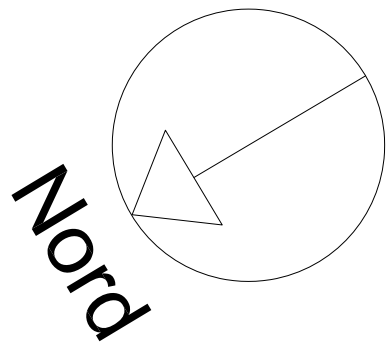

NOTA		DATA	REDAZIONE
SCELTA		20/11/18	V.M.
COMITTEE			
MINISTERO DELLA DIFESA			
PROGRAMMA PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA			
DECU EDIFICI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CENTRALE PREPAC			
PALAZZINA DARDI			
SISTEMA DI EMISSIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO			
07			
1:100			