


4
IE-06
IE-07
IE-08
IE-09
INTERRUTTORE LUCE- ATEX ZONA 22
NON IN SCALA

5
IE-06
IE-07
IE-08
PRESA ELETTRICA E SPINA - ATEX ZONA 22
NON IN SCALA

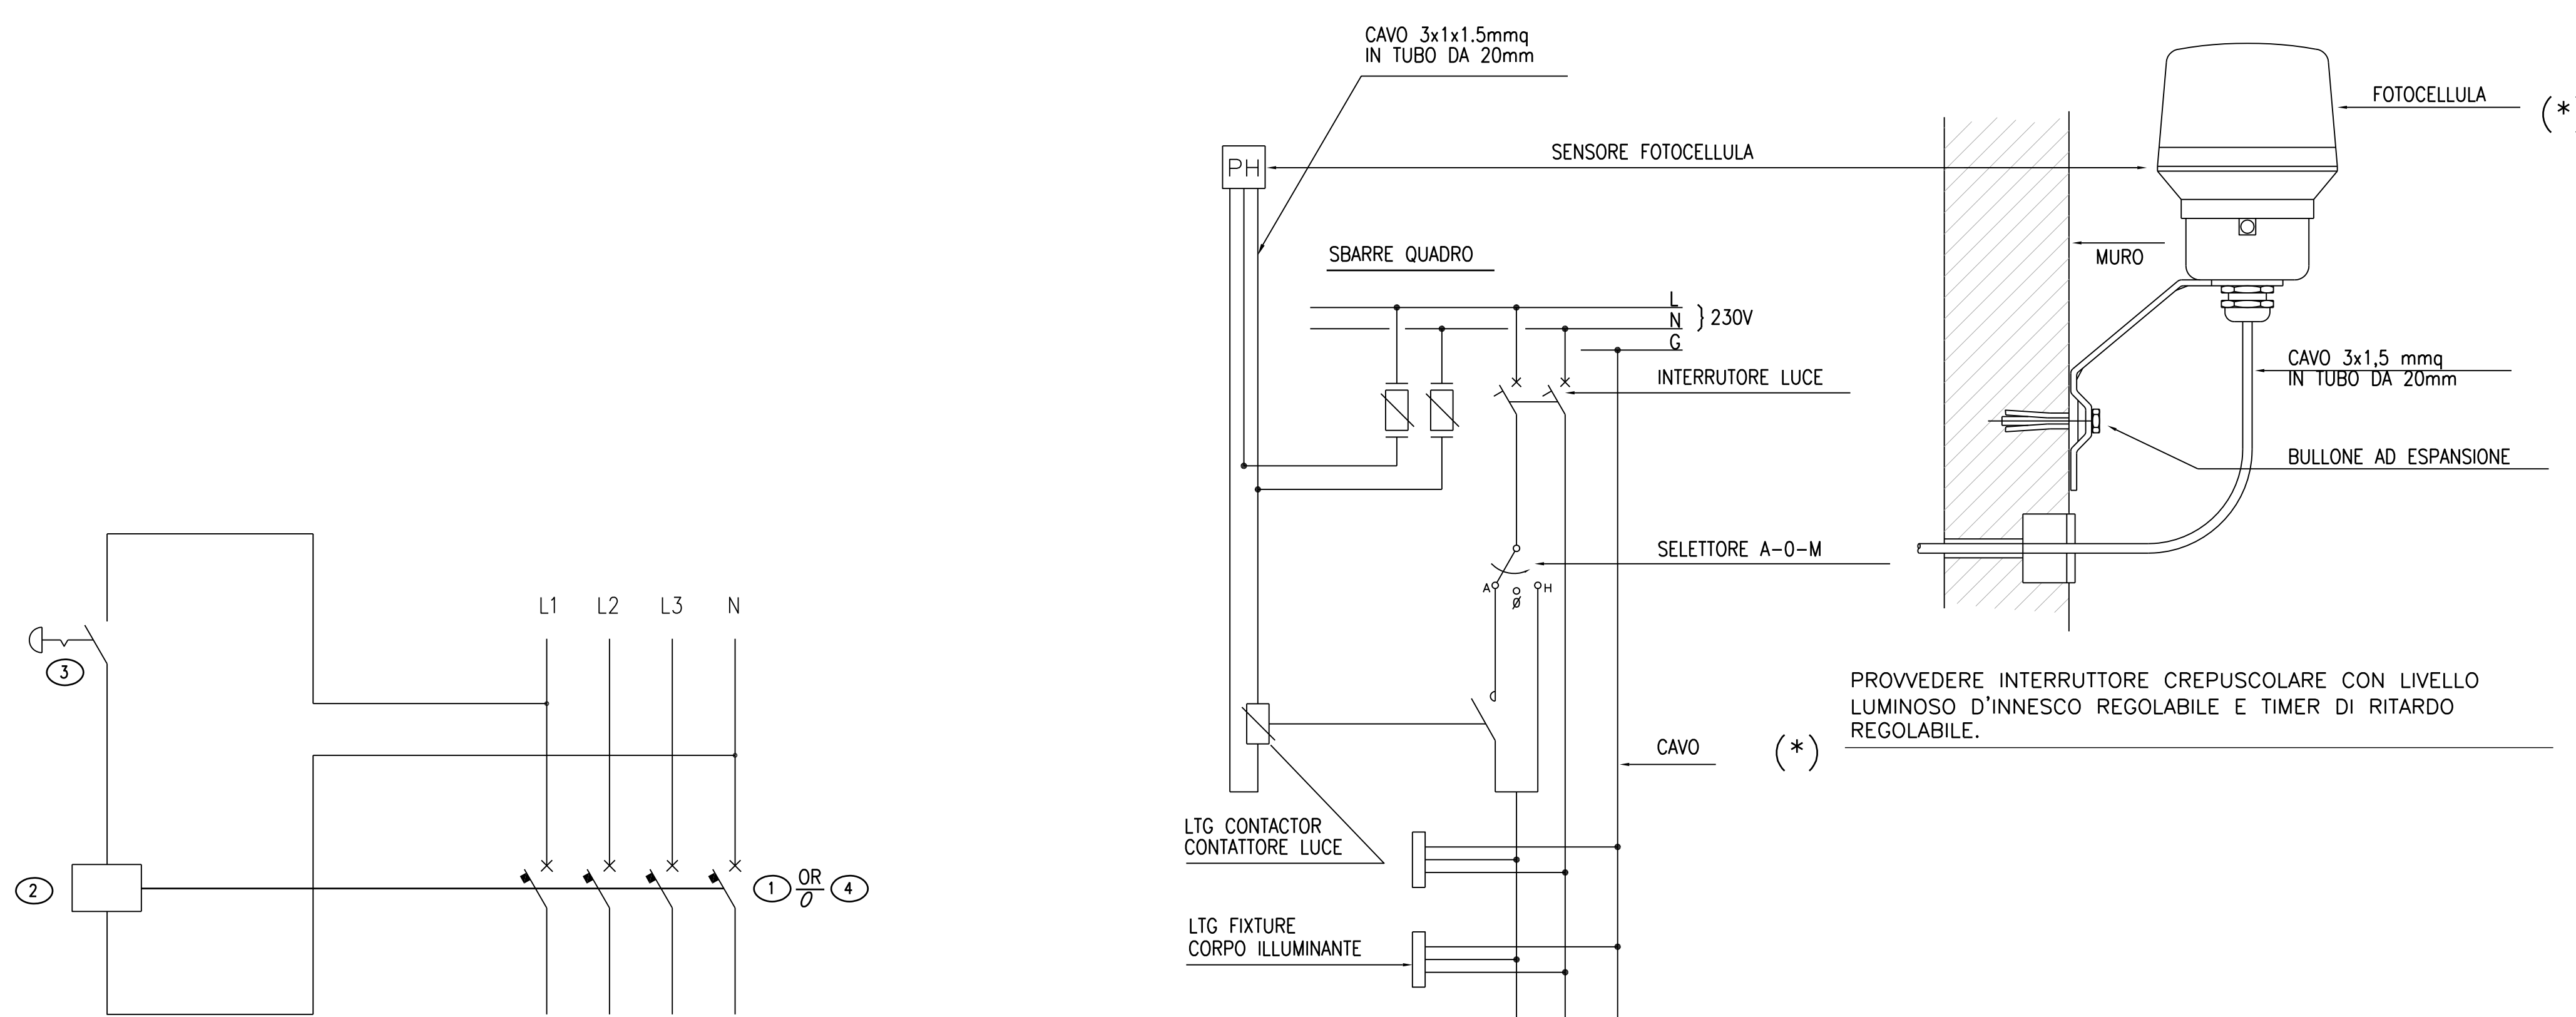

PARTICOLARE DEL CIRCUITO DEL PULSANTE D'EMERGENZA

(VEDI LEGENDA SOTTO)

- | | | | |
|---|-----------------------------------|---|--|
| 1 | INTERRUTTORE PRINCIPALE DI "MDP". | 3 | COMANDO A PULSANTE |
| 2 | BOBINA A LANCIO DI CORRENTE | 4 | CONTATTOR CIRCUITO UNITA' TRATTAMENTO ARIA "AHU-1" |


7
IE-12
IE-18
PARTICOLARE COMANDO A FOTOCELLULA




1
IE-06
IE-07
IE-08
PRESA FORZA DOPPIA UNEL / ITALIANA

2
IE-06
IE-07
IE-08
PRESA FORZA CON DIFFERENZIALE

3
IE-06
IE-07
IE-08
PRESA FORZA CON INTERRUTTORE

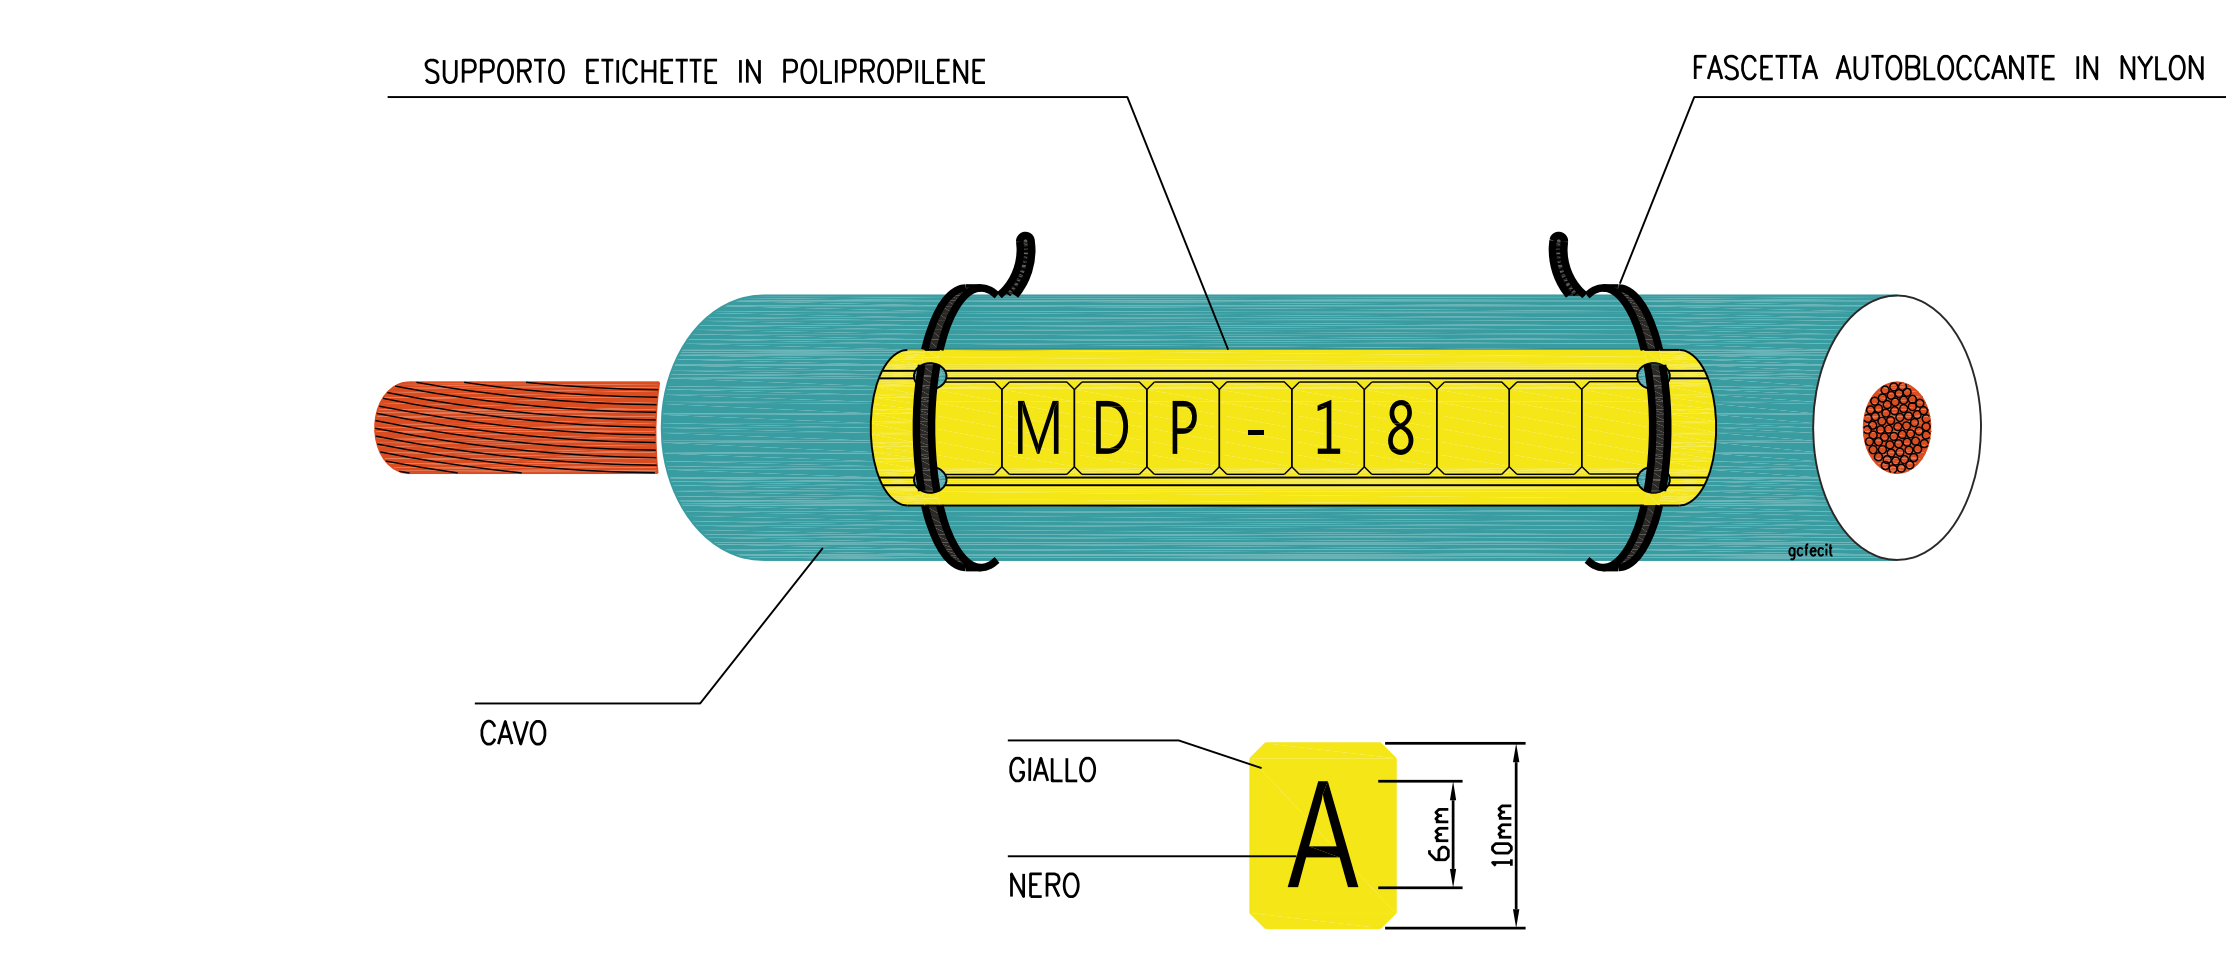

PARTICOLARE ETICHETTA IDENTIFICAZIONE CAVI

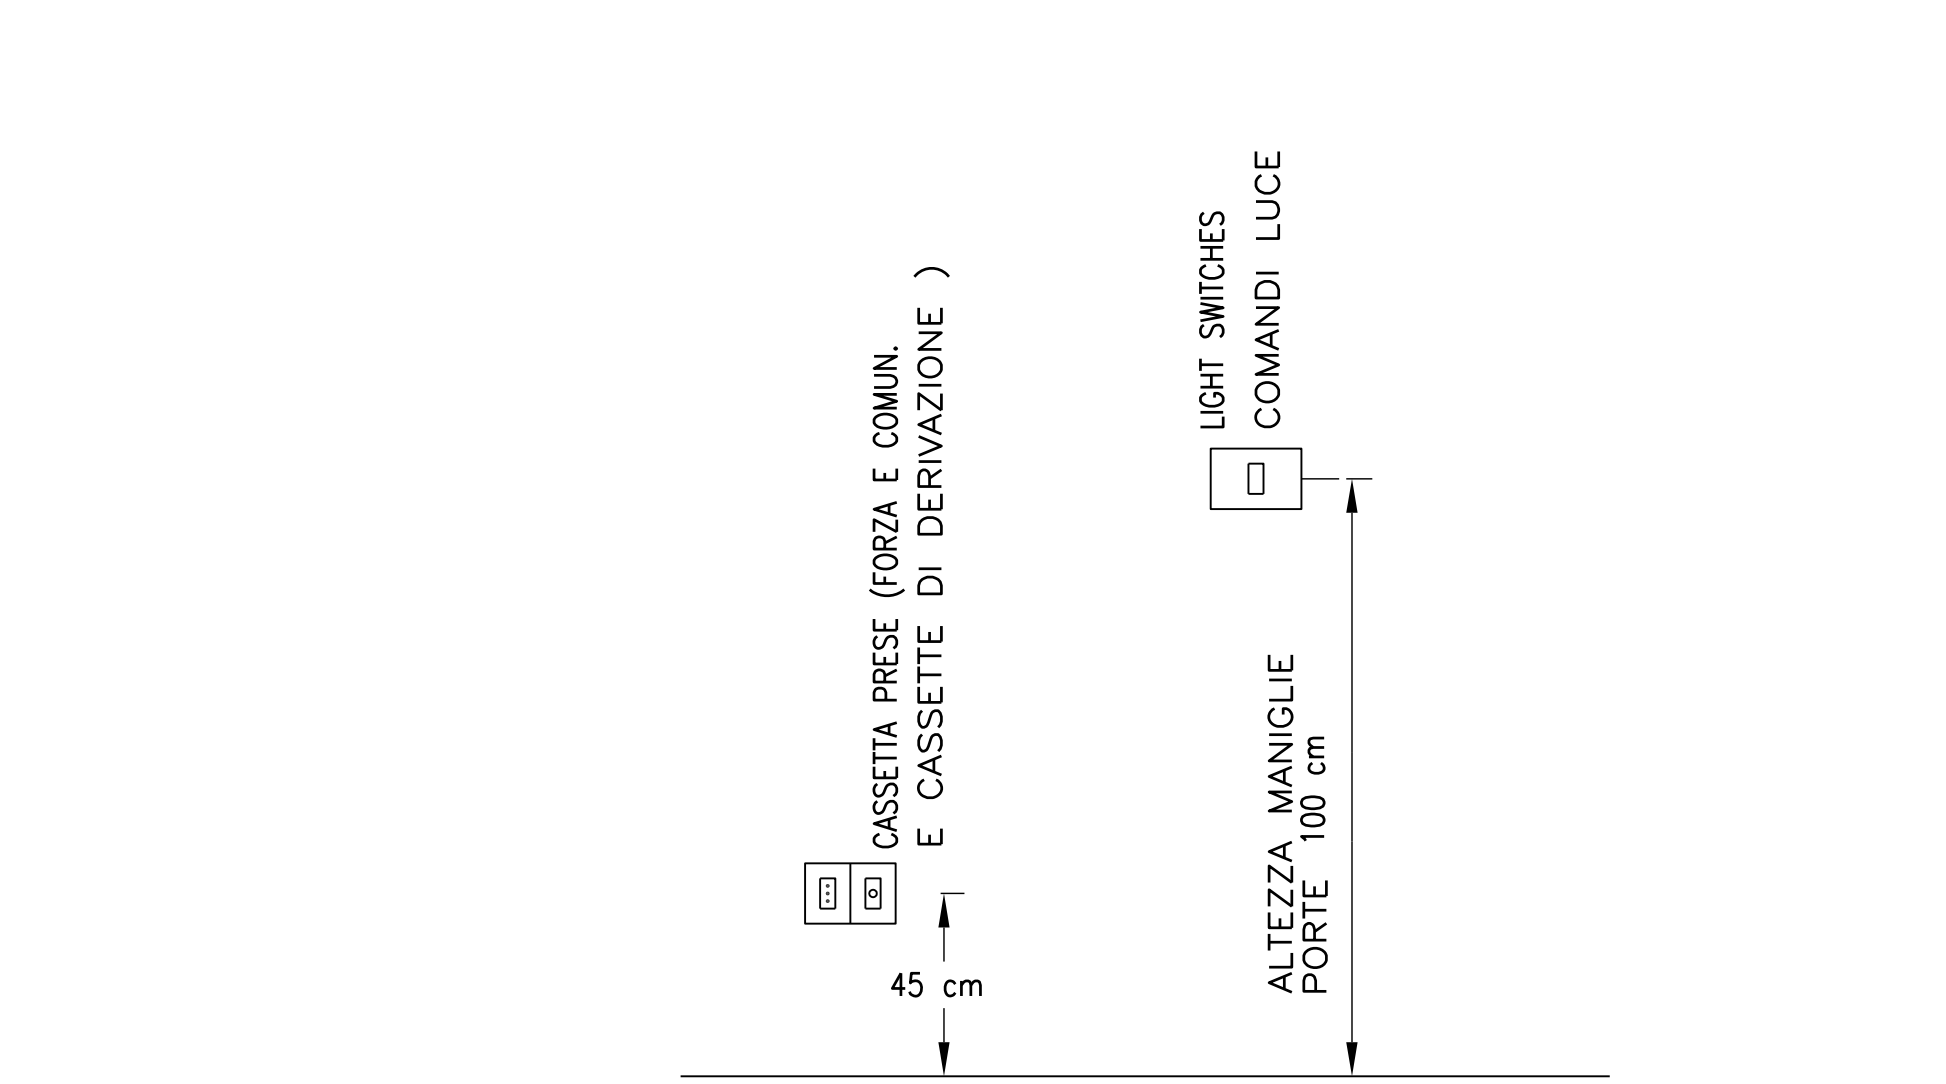

ALTEZZA DI MONTAGGIO SECONDO LA NORMA CEI 64-50



- A. PROVVEDERE CON ETICHETTA: "ARRESTO ENERGIA TOTALE" (ALL'ESTERNO DELL'INGRESSO PRINCIPALE EDIFICIO 8A)
- B. PROVVEDERE CON ETICHETTA: "ARRESTO VENTILAZIONE" (IN POSIZIONE FACILMENTE ACCESSIBILE, VEDERE TAVOLE E-103, E-104 E M-604)


6
IE-12
IE-18
PULSANTE ARRESTO DI EMERGENZA (TOTALE O VENTILAZIONE)

IDENTIFICAZIONE SCATOLE DI DERIVAZIONE E INFILAGGIO


LE SCATOLE DI DERIVAZIONE E DI INFILAGGIO PER I DIFFERENTI IMPIANTI DEBONO ESSERE IDENTIFICATE PER MEZZO DI LETTERE ALTE 15mm, COME SEGUË:

- ILLUMINAZIONE	LI
- POWER RECEPTACLES	PR
- COMUNICAZIONE	C
- TVCC	TV
- FIRE ALARM	FA
- NOTIFICA GENERALE	MNS
- IMPIANTO ANTINTRUSIONE	IDS

IL MONOGRAMMA DEVE ESSERE MARCATO, CON VERME INDELEBILE, SUL FRONTE DEL COPERCHIO DI TUTTE LE SCATOLE INSTALLATE SOPRA IL CONTROSOFFITO. LE ALTRE SCATOLE DEBONO AVERE IL MONOGRAMMA SUL RETRO DEL COPERCHIO, CON SCATOLA DI DERIVAZIONE O TERMINAZIONE. CAVO DEVE INOLTRE ESSERE CONTRASSEGNAZIONE CON UN NUMERO DI IDENTIFICAZIONE, IN MODO DA FACILITARE L'INSTALLAZIONE E LA MANUTENZIONE.

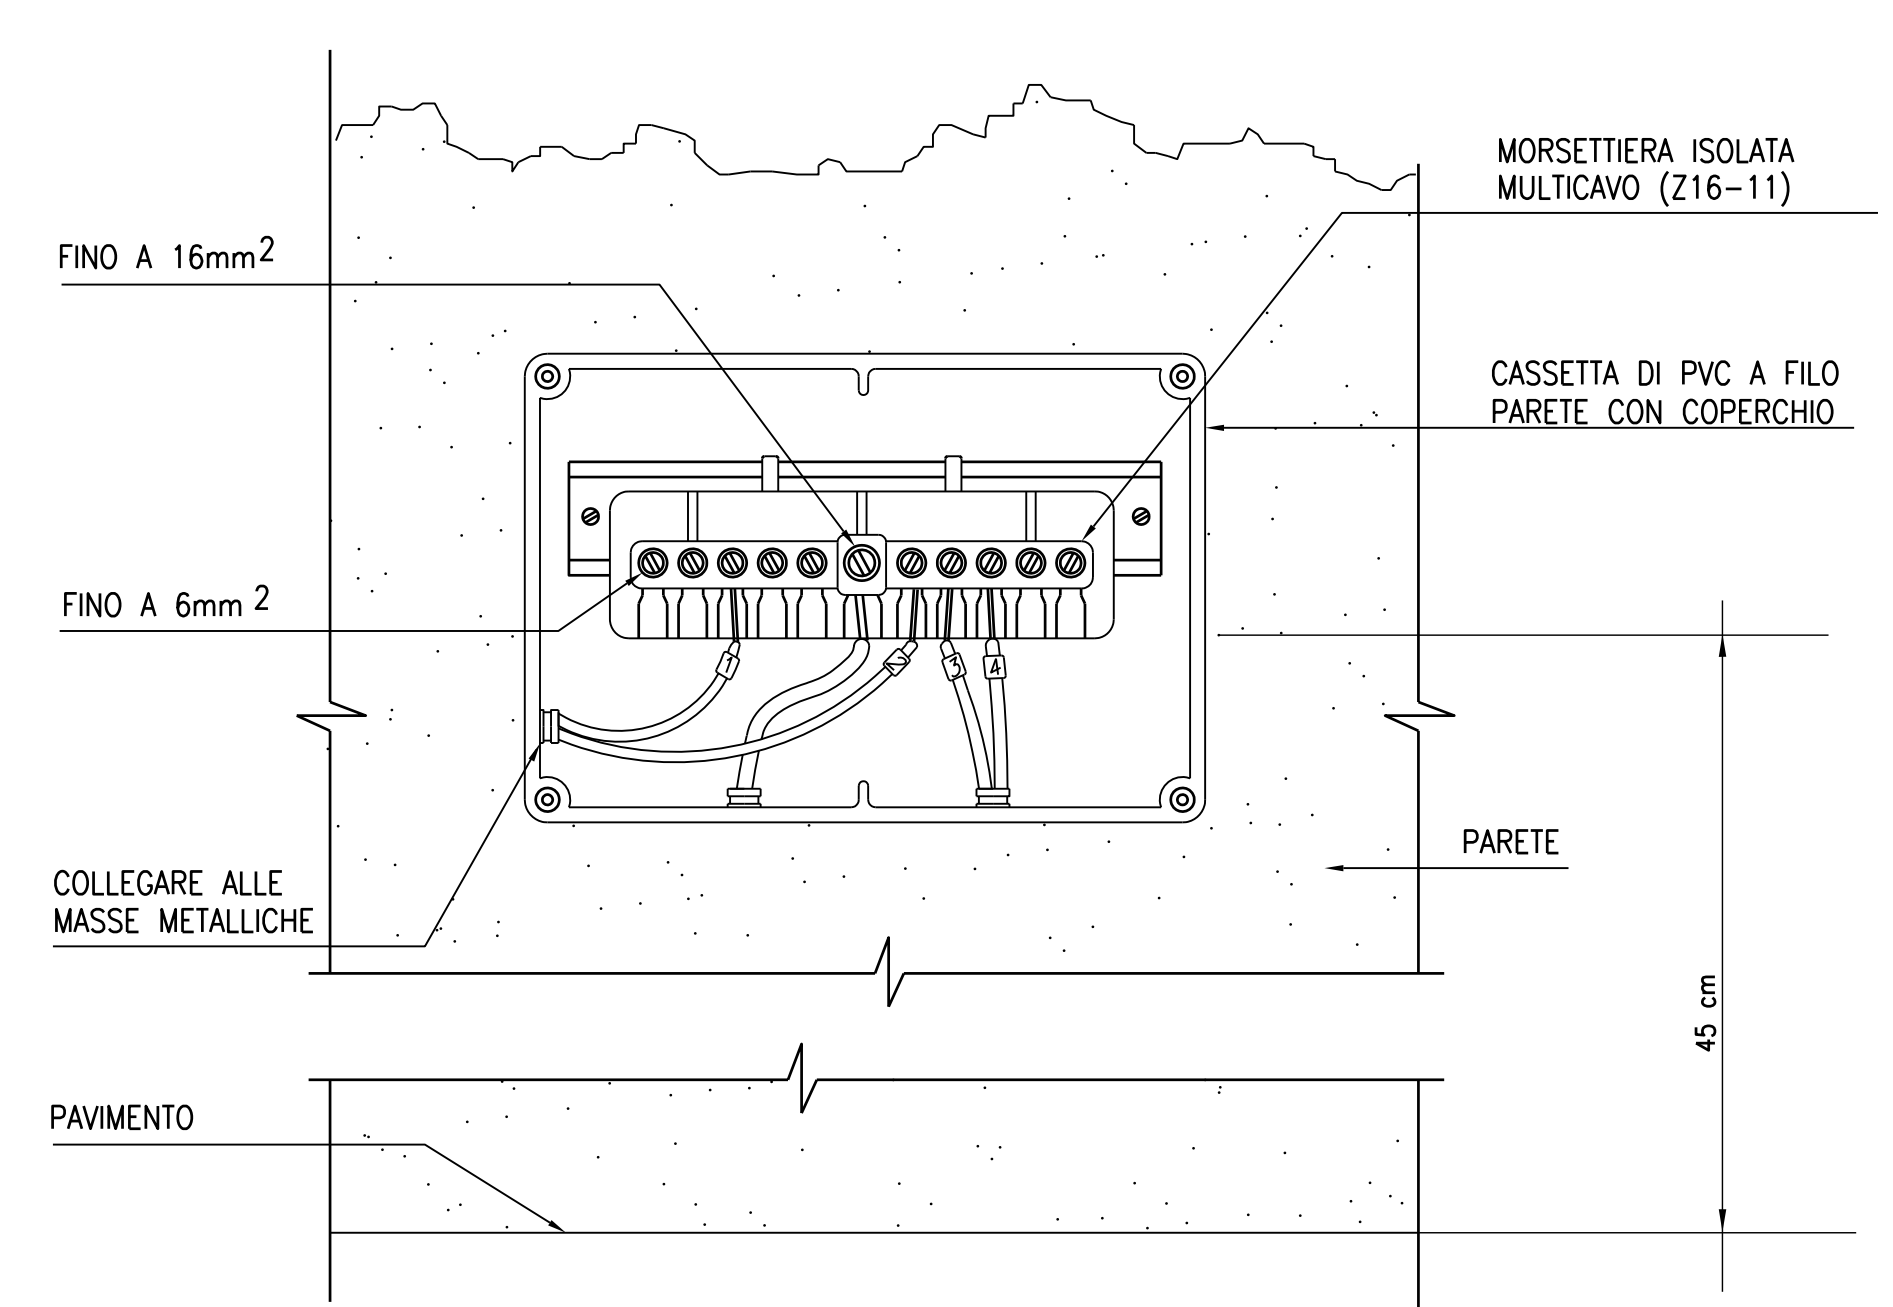

8
IE-06
IE-07
IE-08
PARTICOLARE NODO EQUIPOTENZIALE

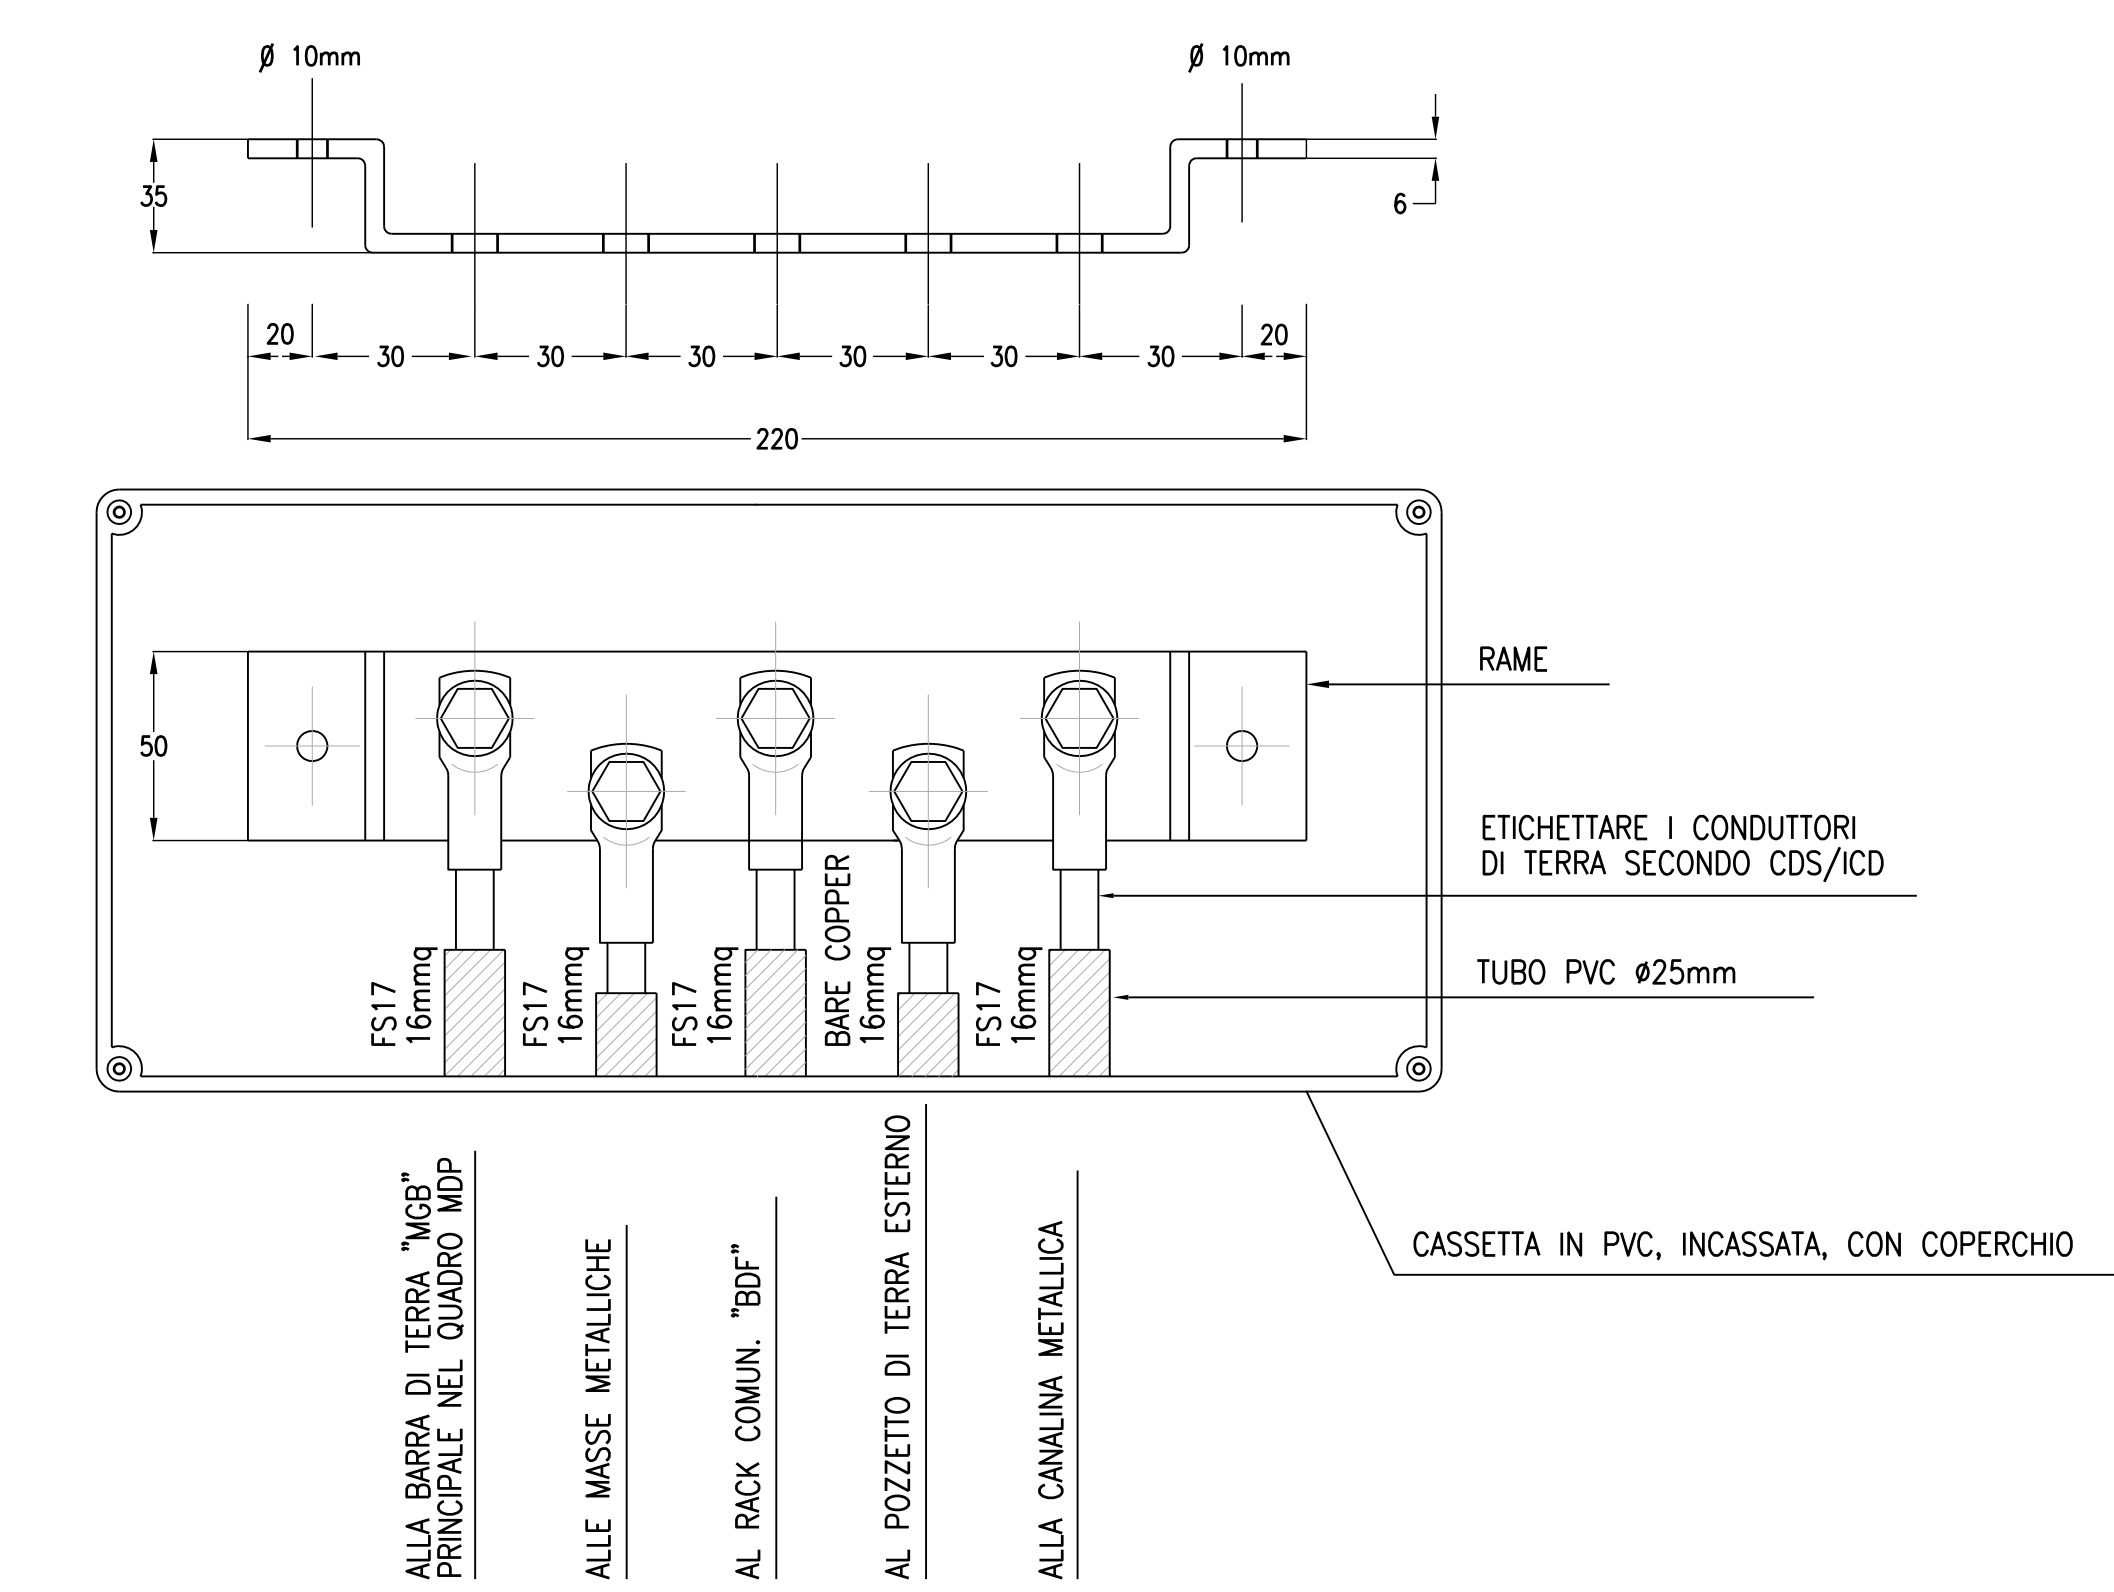

9
IE-06
IE-07
IE-08
BARRA DI TERRA GENERALE

MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO

TARANTO - ARSENALE MARITTIMO MILITARE
LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA
CASERMA SOMMERGIBILI "FARINATI"

FASE: PROGETTO ESECUTIVO

DISCIPLINA: IMPIANTI ELETTRICI
DESCRIZIONE: Particolari vari - Tavola 3

TAVOLA: 2015-E-EG-IE-18

CODICE COMMESSA: 2015
C.E. 031217
C.U.P. D58C19000020001

CHG: 79023675E4
D58C19000020001

SCALA: varia
DATA: OTTOBRE 2021

SOCIETA' MANDATARIA:

Via di Sesto Palazzo 4-00148 Roma
Tel. 06 97848041 - Fax 06 97848175

SOCIETA' MANDANTI:

in tec

Coordinamento generale
Arch. Massimo Cantagallo
Progetto Architettonico
Arch. Massimo Cantagallo
Progetto Strutturale
Ing. Sergio Bettelini
Progetto Impianti Meccanici
Ing. Tito Vespasiani
Progetto Impianti Elettrici
Ing. Tito Vespasiani
Progetto Antincendio
Ing. Carlo Rossi

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
C.V. Marcello Tomassi

Revisione	Data	Riferimento revisione

Ci riserviamo la proprietà di questo elaborato grafico con divieto di divulgarlo a terzi senza nostra autorizzazione.