PALO TIPO A ø100 L=25.00m
TIPO CFA
SCALA 1:50

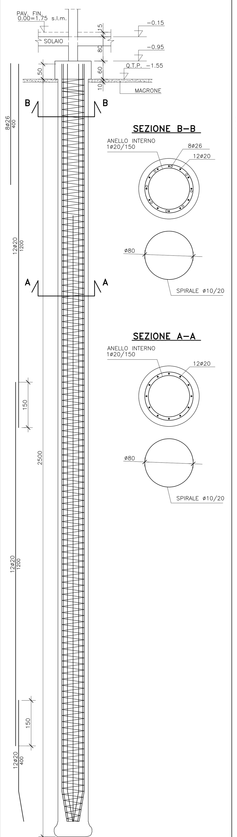

PALO TIPO B ø100 L=20.00m
TIPO CFA
SCALA 1:50

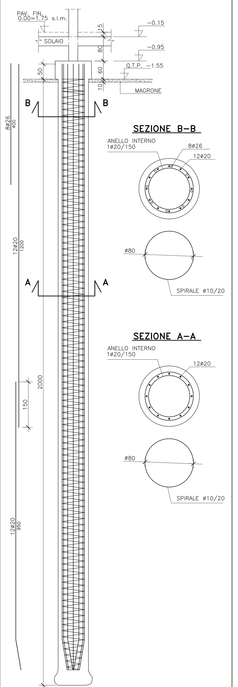

PALO TIPO C ø80 L=20.00m
TIPO CFA
SCALA 1:50

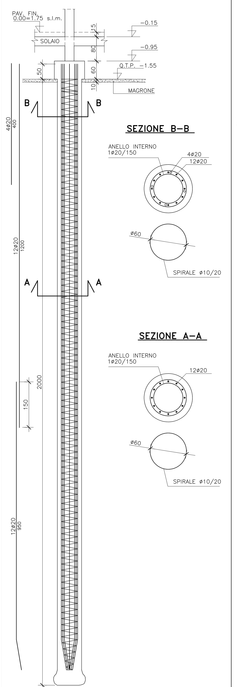

PALO TIPO D ø60 L=20.00m
TIPO CFA
SCALA 1:50

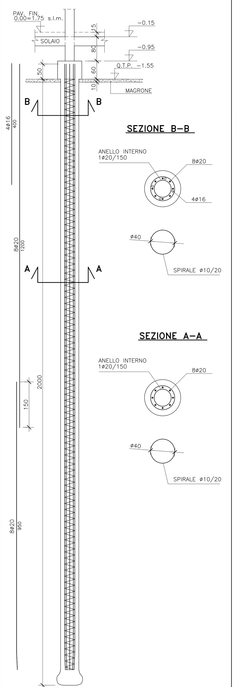

PALO TIPO E ø100 L=27.00m
TIPO CFA
SCALA 1:50

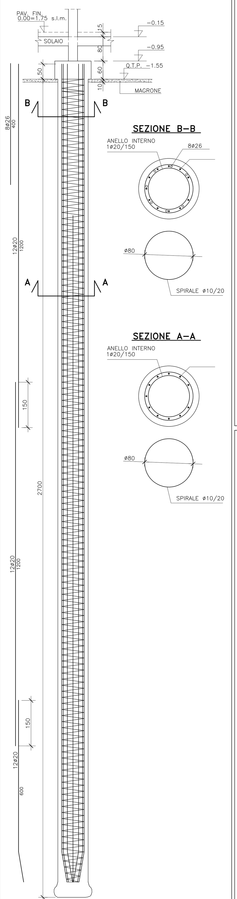

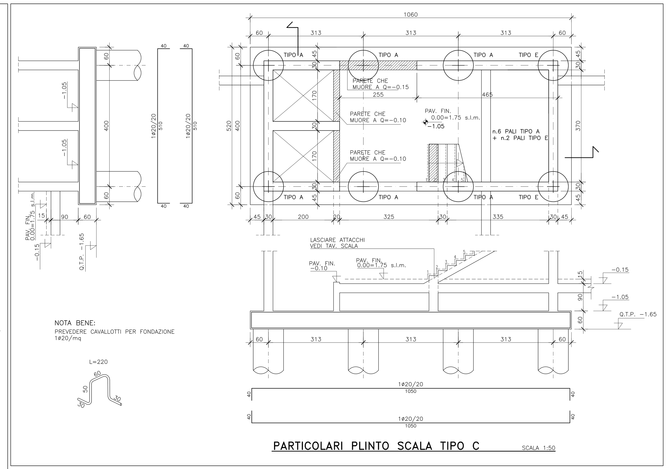

PARTICOLARI PLINTO SCALA TIPO C
SCALA 1:50

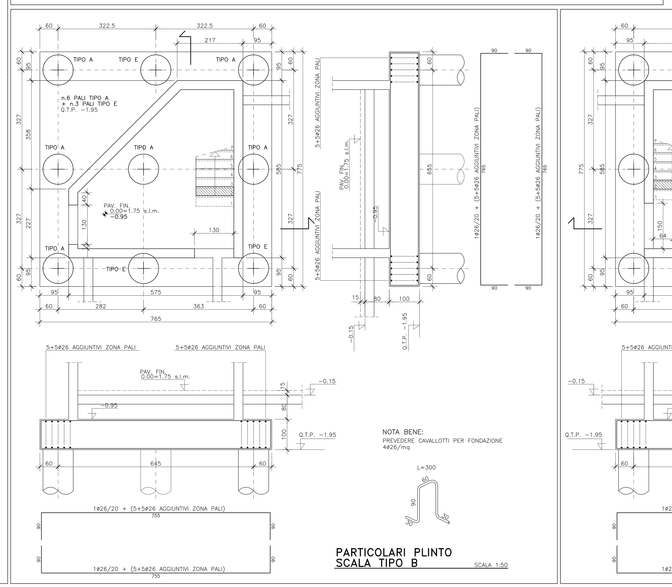

PARTICOLARI PLINTO SCALA TIPO B
SCALA 1:50

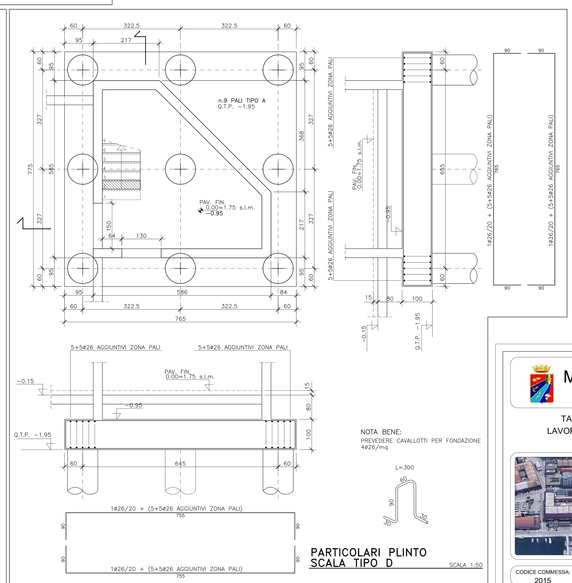

PARTICOLARI PLINTO SCALA TIPO D
SCALA 1:50

NOTA BENE:
- SARA' CURA DELL'APPALTATORE VERIFICARE TUTTE LE MISURE IN CANTIERE.
- TUTTE LE FORSKNETTRE ANDRANNO VERIFICATE IN CANTIERE CON IL PROGETTO COSTRUTTIVO DEGLI IMPIANTI

LEGENDA MISURE:

DIAMETRO PIEGATURE dBr:

Ø Barre ≤ Ø20		4ø + 4Ø
Ø Barre Ø22 - Ø26		5ø + 5Ø

MATERIALI:

CALCESTRUZZI:	MAGRONE	C16/20
	FONDAZIONE	C32/40
	ELEVAZIONE	C32/40
CLASSE DI ESPOSIZIONE CLS :	FONDAZIONE : XC2	
	ELEVAZIONE : XC3	
CLASSE DI CONSISTENZA CLS :	MAGRONE : S3	
	FONDAZIONI ELEVAZIONE : S4	
	SOLETTA SCALA : S3	
ACCIAIO PER C.A. :	BARRE CONTROLLATO IN STABILIMENTO E SALDABILE	
ACCIAIO PER CARPENTERIA :	ACCIAIO PER CARPENTERIA S275JR (Fe430) - BULLONERIA CLASSE 8.8. - DADI 10.	

NOTE E PRESCRIZIONI ACCIAIO:
- SALDATURE MANUALI AD ARCO CON ELETTRODO RIVESTITO UNI5132.
- SALDATURE A PIENA PENETRAZIONE CON CONTROLLO UNI6101.
- ED ANSI/E ano=17 LO SPESSORE MINIMO DA COLLEGARE.
- TUTTE LE SALDATURE DOVRANNO ESSERE CON PENETRAZIONE TOTALE SALVO DIVERSAMENTE INDICATO.
- I BULLONI DEVONO ESSERE BLOCCATI CON RONDELLE AD ANELLO.
- PREVEDERE PER I BULLONI SISTEMA ANTISVITAMENTO
- NON SARANNO AMMESSE SALDATURE
- TUTTE LE STRUTTURE DOVRANNO ESSERE ZINCATE A CALDO.
- PREVEDERE TRATTAMENTO INTUMESCENTE SU TUTTE LE STRUTTURE IN ACCIAIO.

ELEMENTO	COPRIFERRO MINIMO (cm)
FONDAZIONE	5,0 (-0 +0,5)
ELEVAZIONE	2,5 (-0 +0,5)

PARTICOLARI TIPICI PLINTI DI FONDAZIONE
SCALA 1:50

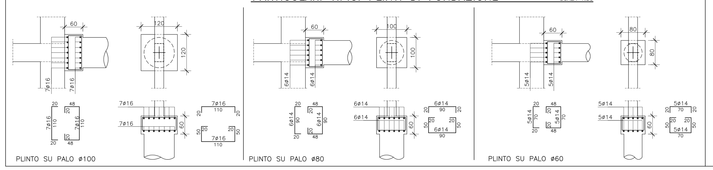

PARTICOLARI PLINTI ANOMALI DI FONDAZIONE
SCALA 1:50

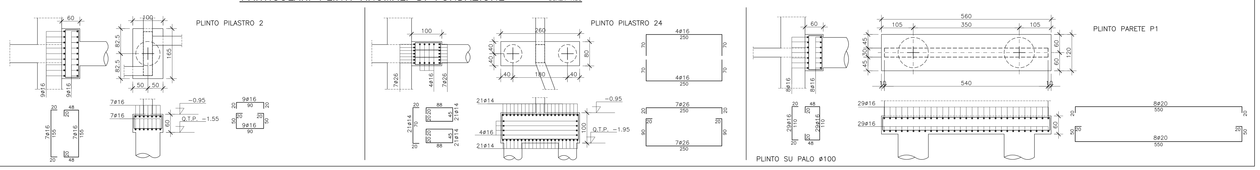

MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO

TARANTO - ARSENALE MARITTIMO MILITARE
LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA CASERMA SOMMERGIBILI "FARINATI"

FASE: PROGETTO ESECUTIVO

DISCIPLINA: STRUTTURALE

DESCRIZIONE: PARTICOLARI FONDAZIONI

TAVOLA: 2015-E-EG-ST-04

CODICE COMMESSA:	C.E. 031217	CIG: 79923675E4	SCALA:	DATA:
2015	C.U.P.: D58C19000020001		1:50	OTTOBRE 2021

SOCIETA' MANDATARIA:
SO.IN.CI. Via di Saxa Rubra 6 – 00188 Roma Tel. 06 97846941 – Fax 06 97846175

SOCIETA' MANDANTI:
The ON Design Group
in tec

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
C.V. Marcello Tomasi

Coordinamento generale Arch. Massimo Carlogallo
Progetto Architettonico Arch. Massimo Carlogallo
Progetto Strutturale Ing. Sergio Bottolini
Progetto Impianti Meccanici Ing. Tito Vespasiani
Progetto Impianti Elettrici Ing. Tito Vespasiani
Progetto Antincendio Ing. Carlo Rossi

Revisione	Data	Riferimento revisione
01	28/11/2021	Rapporto Iniziale di Verifica del 12/11/2021

Ci riserviamo la proprietà di questo elaborato grafico con divieto di divulgarlo a terzi senza nostra autorizzazione.