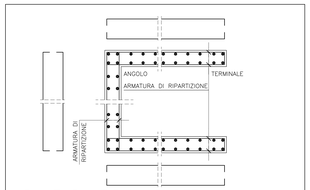

ARMATURA TIPICA PARETI

SEZIONE ORIZZONTALE

PER ARMATURA VERTICALE E RIPARTIZIONE ORIZZONTALE FARE RIFERIMENTO ALLE SEZIONI DI DETTAGLIO DELLE PARETI (SEZIONE 1 E SEZIONE 2)

NOTA BENE

PER LE PARETI DELLE SEZIONI 3-4-5 PREVEDERE ARMATURA VERTICALE E ORIZZONTALE 1+1ø20/20

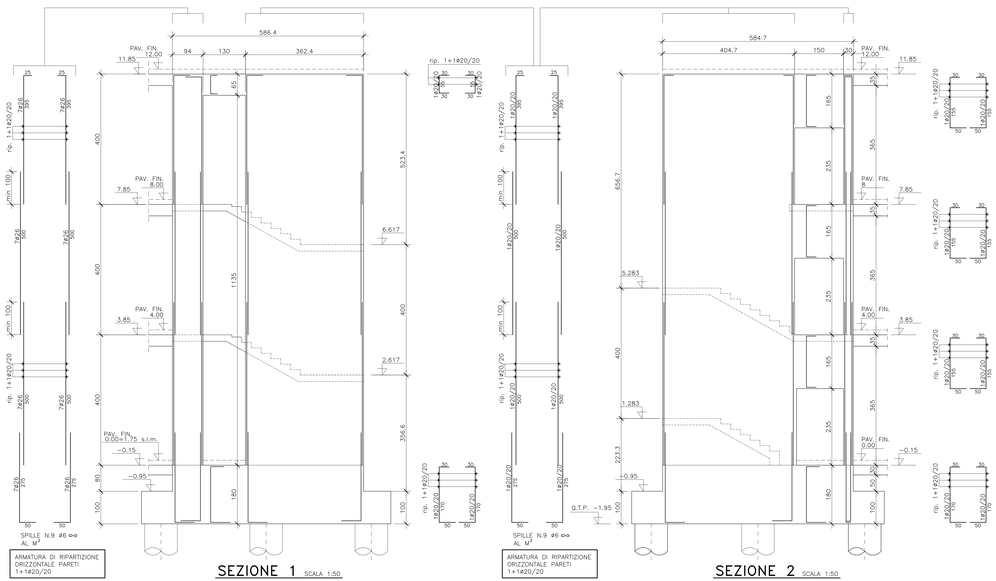

PARTENZA SCALA

SCALA 1:50

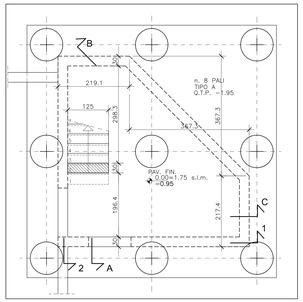

SCALA DA Q=0.00 A Q=4.00
DISL. 400cm
24 alzate da 16.66cm
pedate da 30 cm

SCALA 1:50



SCALA DA Q=4.00 A Q=8.00
DISL. 400cm
24 alzate da 16.66cm
pedate da 30 cm

SCALA 1:50



NOTA BENE:
DOVE LE ARMATURE NON SI INCROCIANO ARMATURA DI RIPARTIZIONE 1+1ø16/20

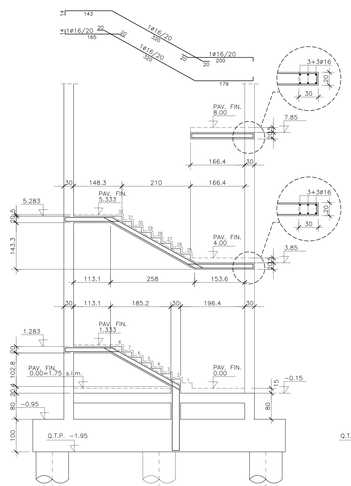

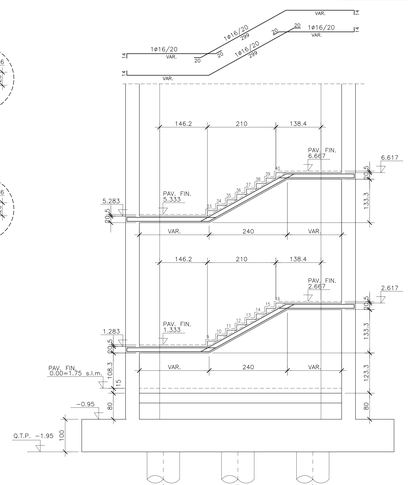

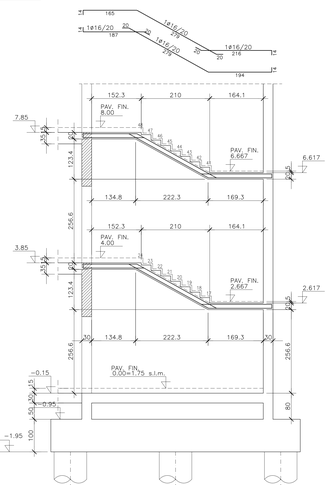

NOTA BENE:

- SARA' CURA DELL'APPALTATORE VERIFICARE TUTTE LE MISURE IN CANTIERE.
- TUTTE LE FOROMETRIE ANDRANNO VERIFICATE IN CANTIERE CON IL PROGETTO COSTRUTTIVO DEGLI IMPIANTI.

LEGENDA MISURE:

DIAMETRO PIEGATURE dBr:	
Ø Barre ≤ Ø20	Rp = 4Ø
Ø Barre Ø22 - Ø26	Rp = 5Ø

MATERIALI: (CALCESTRUZZO)		
	MAGRONE	C16/20
	PALI	C32/37
	FONDAZIONI	C32/40
	ELEVAZIONE	C32/40
CLASSE DI ESPOSIZIONE CLS :	FONDAZIONI - XC2 ELEVAZIONE - XC3	
CLASSE DI CONSISTENZA CLS :	FONDAZIONI - S5 FONDAZIONI-ELEVAZIONE - S4 SOGETTA SCALA - S3	
ACCIAIO PER C.A. :	B450C CONTROLLATO IN STABILIMENTO E SALDABILE	
ACCIAIO PER CARPENTERIA :	ACCIAIO PER CARPENTERIA S275JR (Fe430) - SULLONERIA CLASSE 8.8. - DAGI 695.	

NOTE E PRESCRIZIONI ACCIAIO:

- SALDATURE MANUALI AD ARCO CON ELETTRODO RIVESTITO UNI5132.
- LE SALDATURE DEVONO ESSERE ESEGUITE A NORMA UNI19011
- PRIMA DI SALDARE ASSICURARSI CHE SIANO ESENTI DA OLI, GRASSI, ECC.
- TUTTE LE SALDATURE DOVRANNO ESSERE COLLAUDATE.
- CORROSIONE CONTINUA E DI CLASSE 2 SE NON DIVERSAMENTE INDICATO.
- I BULLONI DEVONO ESSERE BLOCCATI CON RONDELLE AD ANELLO, DADI AUTOBLOCCANTI O CONTRODADI ANTIVITAMENTO
- PROVETTA ELASTICA CONTROVENTO.
- TUTTE LE STRUTTURE DOVRANNO ESSERE ZINCATE A CALDO.
- PREVEDERE TRATTAMENTO INTUMESCENTE SU TUTTE LE STRUTTURE IN ACCIAIO.

ELEMENTO	COPRIFERRO MINIMO (cm)
FONDAZIONE	5,0 (+0,5)
ELEVAZIONE	2,5 (+0,5)

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO

TARANTO - ARSENALE MARITTIMO MILITARE
LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA CASERMA SOMMERGIBILI "FARINATI"

FASE: PROGETTO ESECUTIVO

DISCIPLINA: STRUTTURALE

DESCRIZIONE: CORPO A CARPENTERIA ED ARMATURA SCALA TIPO "D"

TAVOLA: 2015-E-EG-ST-22

CODICE COMMESSA:	C.E.	031217	CIG:	79923675E4	SCALA:	DATA:
2015	C.U.P.	D58C19000020001				OTTOBRE 2021

SOCIETA' MANDATARIA:
SO.IN.CI. Via di Nocio Paolon 4—00141 Roma Tel. 06 97640643 – Fax 06 97640175

SOCIETA' MANDANTI:
The OK Design Group
In tec

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
C.V. Marcello Tomassi

Coordinamento generale
Arch. Massimo Carlagullo
Progetto Architettonico
Arch. Massimo Carlagullo
Progetto Strutturale
Ing. Sergio Bertolini
Progetto Impianti Meccanici
Ing. Tito Vespasiani
Progetto Impianti Elettrici
Ing. Tito Vespasiani
Progetto Antincendio
Ing. Carlo Rossi

Revisione	Data	Riferimento revisione
01	28/11/2021	Rapporto Iniziale di Verifica del 12/11/2021

Ci riserviamo la proprietà di questo elaborato grafico con divieto di divulgarlo a terzi senza nostra autorizzazione.